


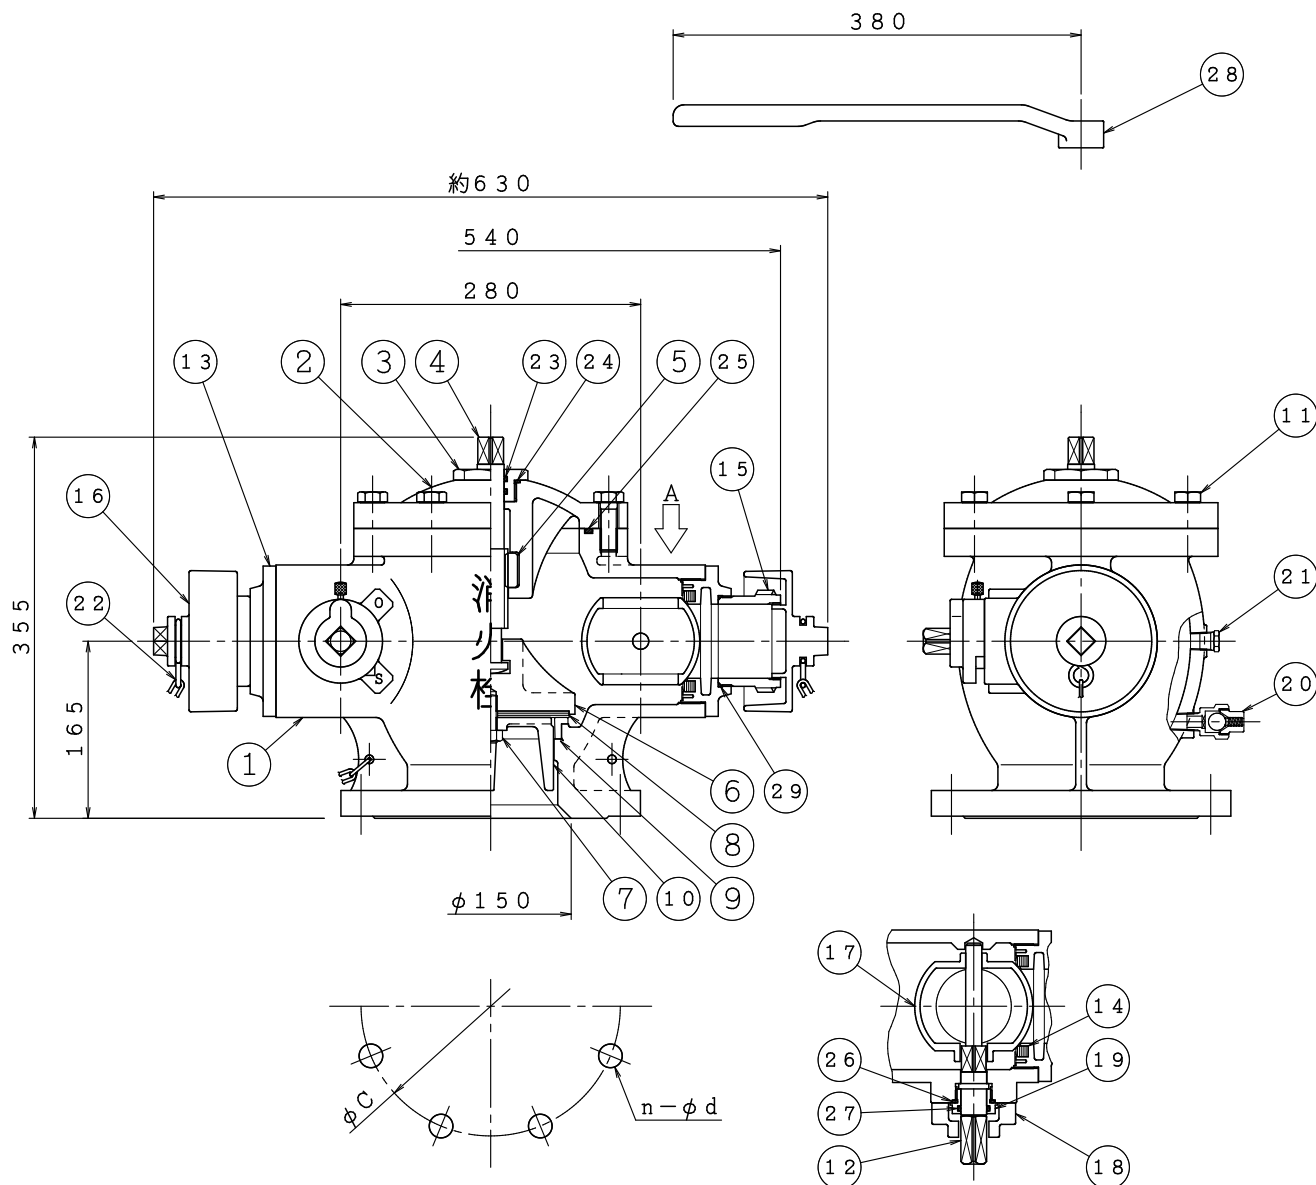

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1s	
8	弁パッキン	U	1	φ146×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	CR	2	
15	差し金具 (消防ねじ式オス)	CAC406	2	75JISB9912
16	キャップ	FC200	2	
17	ボール弁	CAC406	2	
18	切換弁棒ガイド	FC200	2	
19	グランドブッシュ	C3604	2	
20	排水弁	C3604	1	
21	プラグ	C3604	1	
22	鎖	SUS304	2	
23	Oリング	NBR	2	P-25
24	Oリング	NBR	1	G-50
25	Oリング	NBR	1	G-180
26	Oリング	NBR	2	P-34
27	Oリング	NBR	2	P-24
28	消火栓レンチ	FCD450	1	
29	Oリング	NBR	2	G-80

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa
弁座・・・1.54MPa
塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
文字・・・白色 (マンセル N9.0)
質 量 : 約 70kg

矢視A 断面図

フランジ表

	φC	n-φd
JIS10K	φ240	8-φ23
JPI150	φ241.3	8-φ22

※RF (平面座) が標準になります。

△	..		図	屋外給水消火栓 (03N型)	製図日	2024年 7月 2日
△	..		名	150A×75×75	図 番	THYA8652-1
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

