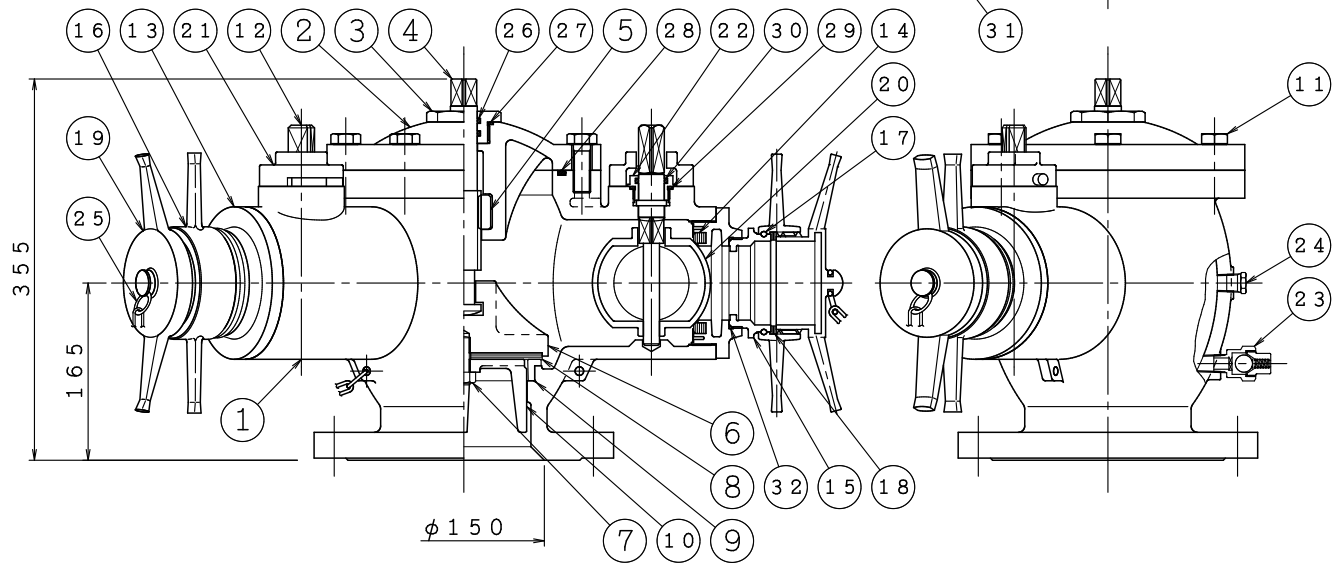
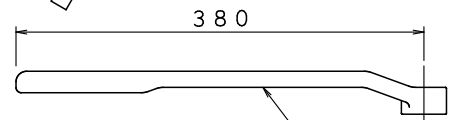
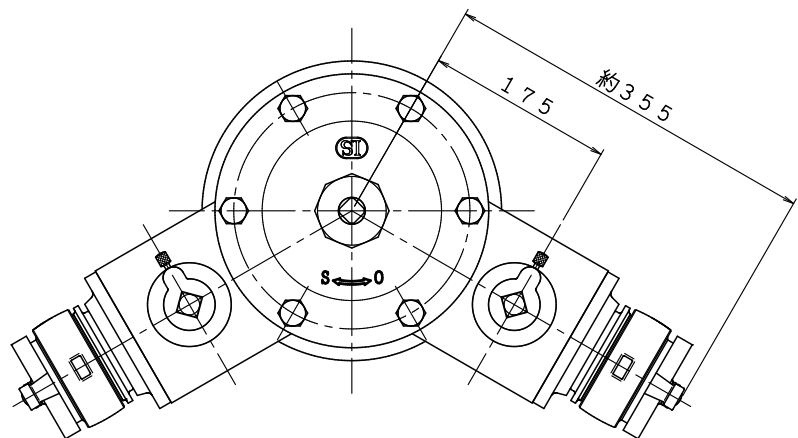


フランジ表

	ϕC	$n-\phi d$
JIS10K	$\phi 240$	$8-\phi 23$
JPI150	$\phi 241.3$	$8-\phi 22$

※RF (平面座) が標準になります。

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1s	
8	弁パッキン	U	1	$\phi 146 \times \phi 13 \times t6$
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	CR	2	
15	受け金具 (消防ねじ式メス)	CAC406	2	75JISB9912
16	締め輪	CAC406	2	
17	ボール	C2600	57x2	
18	パッキン	NBR	2	
19	キャップ	CAC406	2	
20	ボール弁	CAC406	2	
21	切換弁棒ガイド	FC200	2	
22	グランドブッシュ	C3604	2	
23	排水弁	C3604	1	
24	プラグ	C3604	1	
25	鎖	SUS304	2	
26	Oリング	NBR	2	P-25
27	Oリング	NBR	1	G-50
28	Oリング	NBR	1	G-180
29	Oリング	NBR	2	P-34
30	Oリング	NBR	2	P-24
31	消火栓レンチ	FCD450	1	
32	Oリング	NBR	2	G-80

試験圧力	本体・・・2.1MPa
	弁座・・・1.54MPa
塗 装	本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
	文字・・・白色 (マンセル N9.0)
質 量	約 75kg

△	..		図	屋外給水消火栓 (03N-120° 型)	製図日	2024年 7月 2日
△	..		名	150A×75×75	図 番	THYA8656-1
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

