


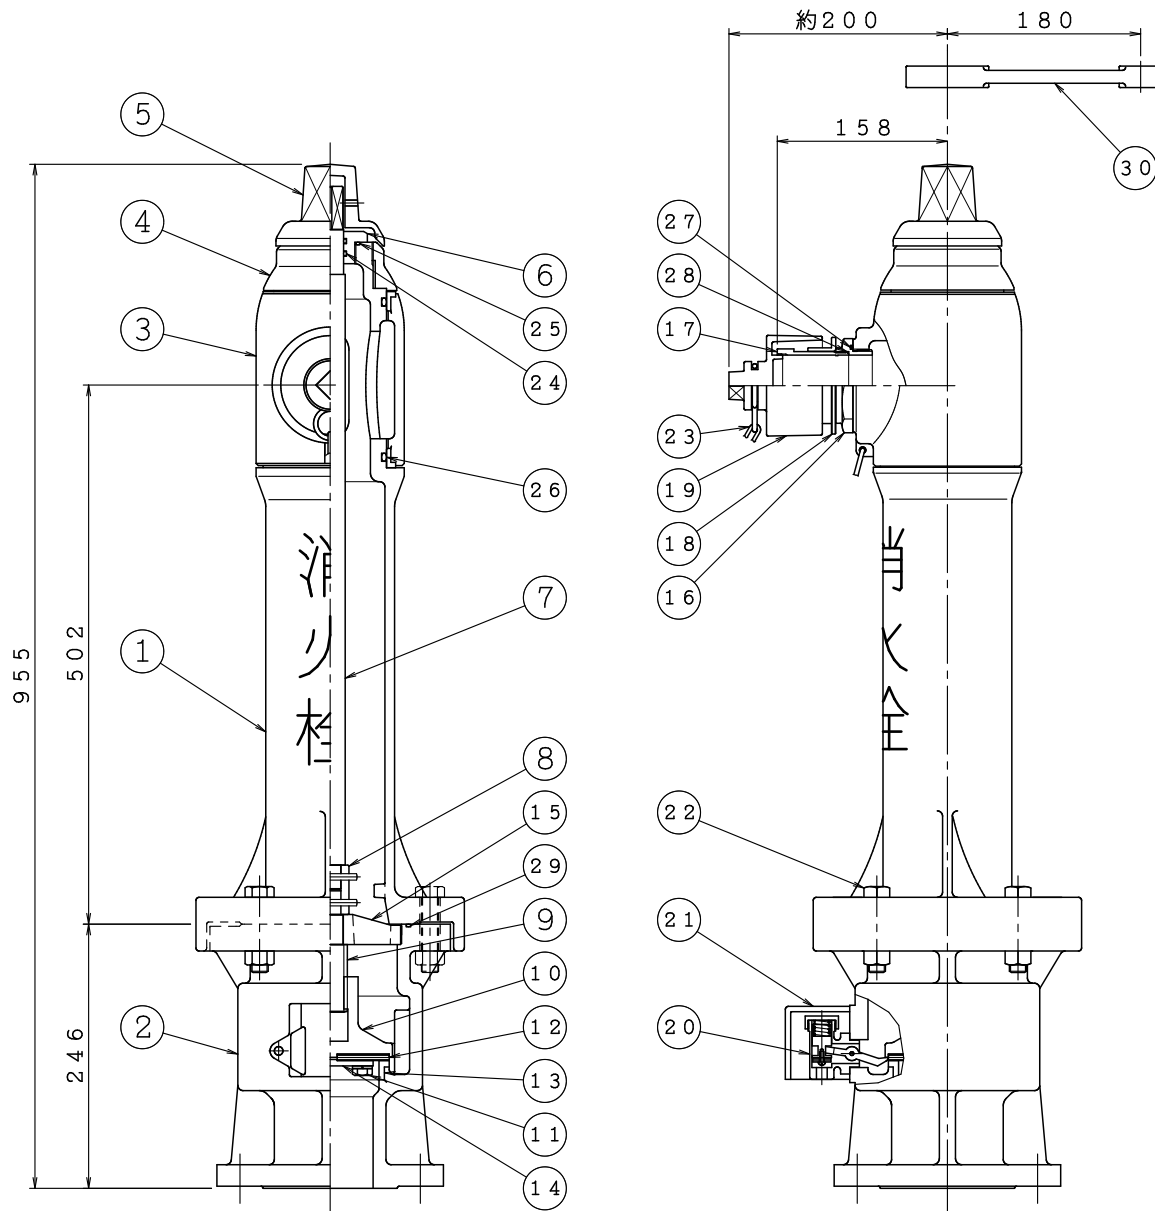

| 品番 | 名 称          | 材 質    | 個数 | 備 考                |
|----|--------------|--------|----|--------------------|
| 1  | 本体           | FC200  | 1  |                    |
| 2  | 弁箱           | FCD450 | 1  |                    |
| 3  | 旋回筒          | FC200  | 1  |                    |
| 4  | ロックナット       | FC200  | 1  |                    |
| 5  | キーコック        | FC200  | 1  |                    |
| 6  | グランドブッシュ     | CAC406 | 1  |                    |
| 7  | 弁棒           | SUS304 | 1  |                    |
| 8  | ソケット         | C3604  | 1  |                    |
| 9  | 弁棒ねじ部        | C3604  | 1  |                    |
| 10 | 弁体           | CAC406 | 1  |                    |
| 11 | 六角ボルト        | ステンレス  | 3  |                    |
| 12 | 弁パッキン        | NBR    | 1  |                    |
| 13 | 弁座           | CAC406 | 1  |                    |
| 14 | パッキン押え       | CAC406 | 1  |                    |
| 15 | 弁棒ガイド        | CAC406 | 1  |                    |
| 16 | 口金座          | CAC406 | 1  |                    |
| 17 | 差し金具 (差込式オス) | CAC406 | 1  | 65 J I S B 9 9 1 1 |
| 18 | 押し輪          | CAC406 | 1  |                    |
| 19 | キャップ         | FC200  | 1  |                    |
| 20 | 排水弁          | CAC406 | 1  |                    |
| 21 | 排水弁カバー       | FC200  | 1  |                    |
| 22 | ボルト、ナット      | スチール   | 4  |                    |
| 23 | 鎖            | SUS304 | 1  |                    |
| 24 | Oリング         | NBR    | 2  | P-25               |
| 25 | Oリング         | NBR    | 1  | G-50               |
| 26 | Oリング         | NBR    | 2  | P-95               |
| 27 | Oリング         | NBR    | 1  | G-70               |
| 28 | Oリング         | NBR    | 1  | S-60               |
| 29 | Oリング         | NBR    | 1  | G-145              |
| 30 | 消火栓レンチ       | FCD450 | 1  |                    |

#### 仕 様

試験圧力： 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)

弁座・・・1.54MPa (上水 1.3MPa)

塗 装： 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)

弁箱・・・黒色 (マンセル N1.0)


文字・・・白色 (マンセル N9.0)

質 量： 約 65kg

フランジ表

|        | $\phi C$     | $n-\phi d$   |
|--------|--------------|--------------|
| JIS10K | $\phi 150$   | 8- $\phi 19$ |
| JPI150 | $\phi 152.4$ | 4- $\phi 19$ |
| 上 水    | $\phi 168$   | 4- $\phi 19$ |

※R F (平面座) が標準になります。



|             |                        |     |             |
|-------------|------------------------|-----|-------------|
| 図 名         | 80A×65<br>単口回転地上式不凍消火栓 | 作 図 | 2025年 1月 7日 |
| 図 番         | THYA9206-1             | 承認  | 照 査         |
| 製 図         |                        | 縮 尺 | —           |
| 株式会社 立売堀製作所 |                        | 検 査 | —           |