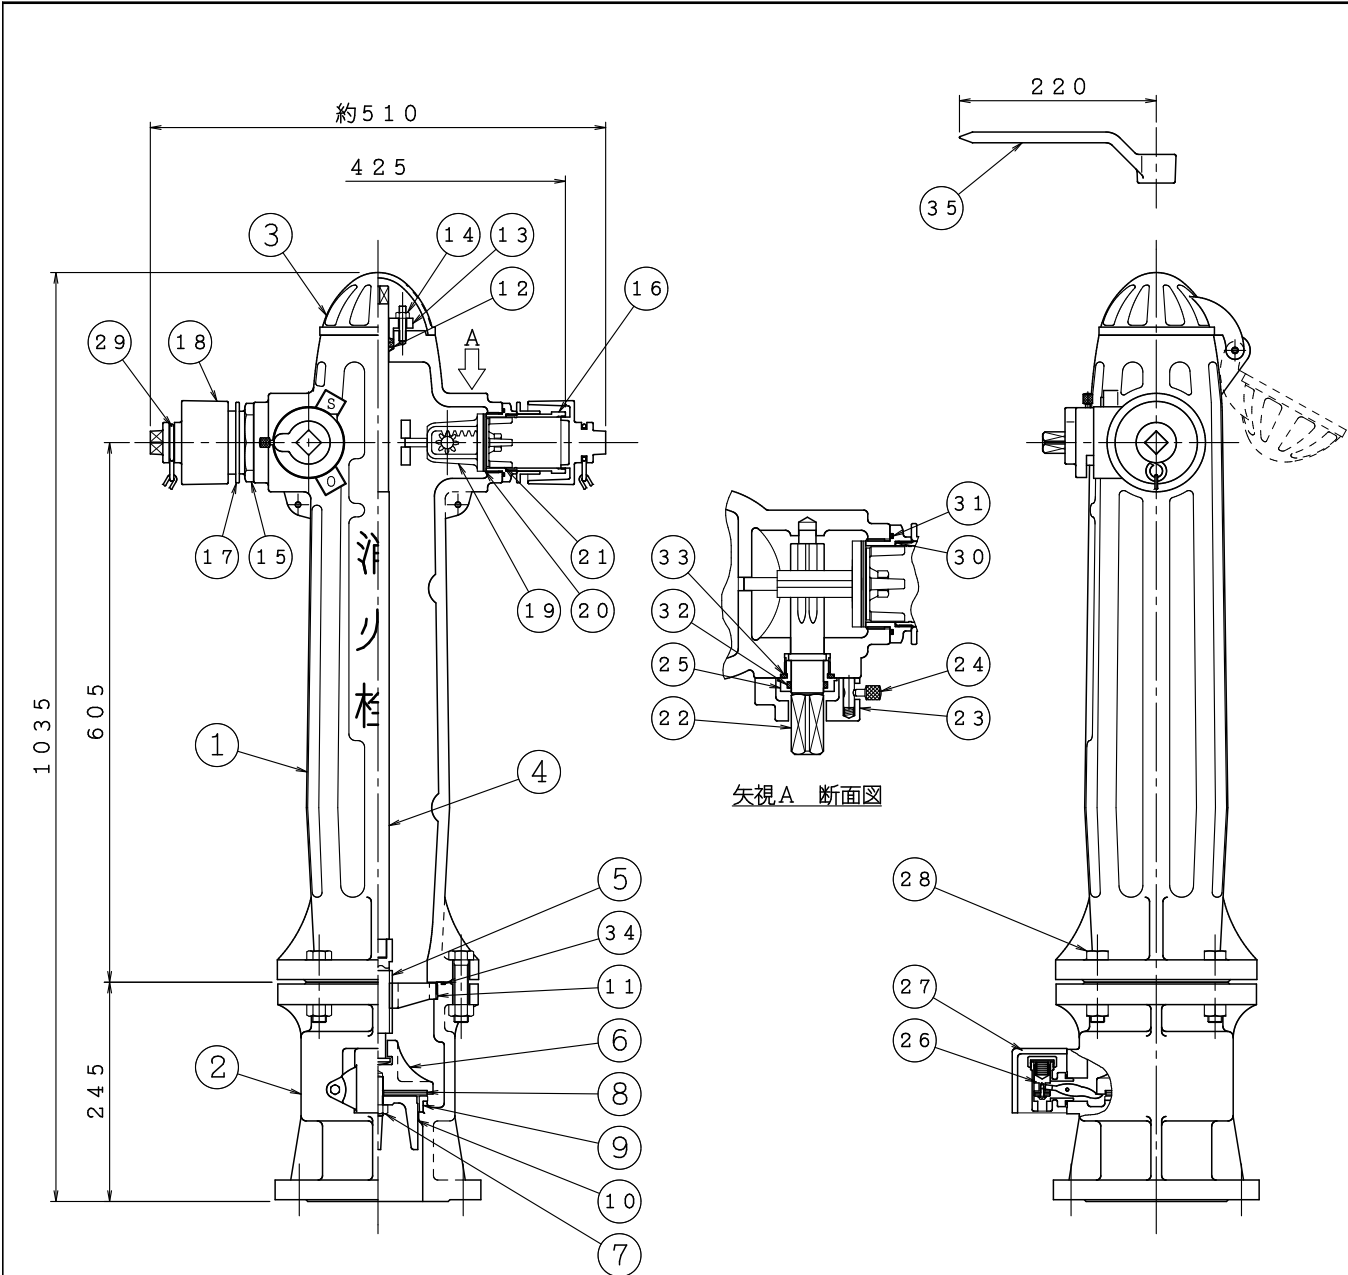


フランジ表

	φC	n-φd
JIS10K	φ175	8-φ19
JPI150	φ190.5	8-φ19
上水	φ195	4-φ19

※R F (平面座) が標準になります。

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FC200	1	
2	弁箱	FCD450	1	
3	フタ	FC200	1	
4	弁棒	SS400	1	
5	弁棒ねじ部	C3604	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト、ナット	ステンレス	1	
8	弁パッキン	NBR	1	φ110×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	弁棒ガイド	CAC406	1	
12	グランドパッキン	グラファイト	1	
13	グランドパッキン押え	CAC406	1	
14	ボルト、ナット	ステンレス C3604	2	
15	口金座	CAC406	2	
16	差し金具 (差込式オス)	CAC406	2	65 J I S B 9 9 1 1
17	押し輪	CAC406	2	
18	キャップ	FC200	2	
19	切換弁体	CAC406	2	
20	切換弁パッキン	NBR	2	φ64×φ9.5×t3
21	切換弁ガイド	CAC406	2	
22	切換弁棒	C3604	2	
23	切換弁カバー	FC200	2	
24	ノッチ	SUS304	2	
25	グランドブッシュ	C3604	2	
26	排水弁	CAC406	1	
27	排水弁カバー	FC200	1	
28	ボルト、ナット	スチール	4	
29	鎖	SUS304	2	
30	Oリング	NBR	2	S-60
31	Oリング	NBR	2	G-70
32	Oリング	NBR	2	P-24
33	Oリング	NBR	2	P-34
34	Oリング	NBR	1	G-145
35	消火栓レンチ	FCD450	1	

仕 様

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
弁座・・・1.54MPa (上水 1.3MPa)
塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
弁箱・・・黒色 (マンセル N1.0)
文字・・・白色 (マンセル N9.0)
質 量 : 約 75kg

図 名	100A×65×65 双口地上式不凍消火栓	作 図	2024年 12月 4日
図 番	THYA9211	承認	照 査
製 図	縮 尺	製 図	縮 尺
株式会社 立売堀製作所			