








露出型

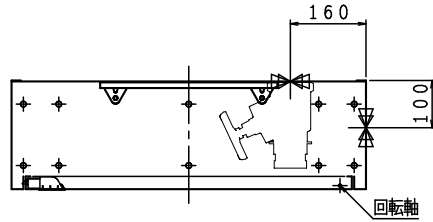

格納品		
消火栓	40×90°	1ケ
ノズル	40×φ13 差込式	1本
ホース	40×15m 差込式	2本
ホース掛	40×20φ 回転式 クロムめっき	1組
放水口	65×90°	1ケ
(裏配管)	65×180°	1ケ



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

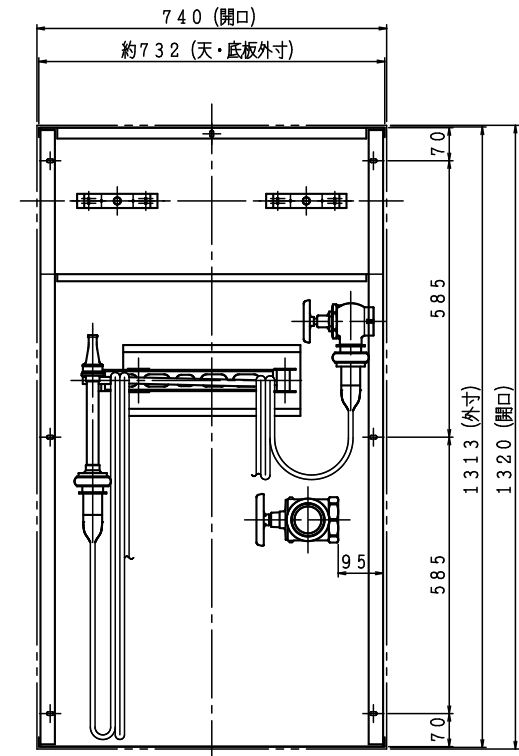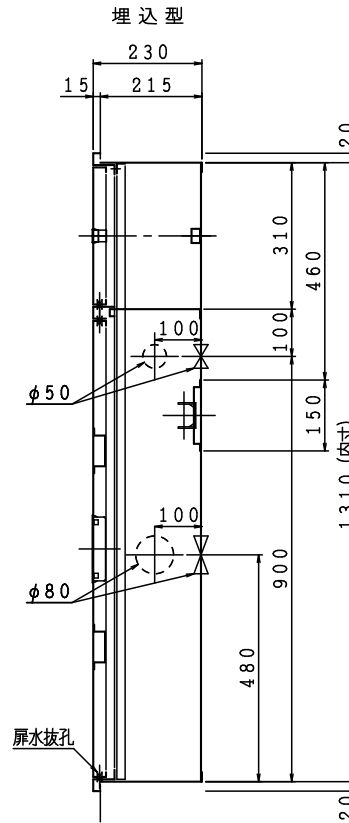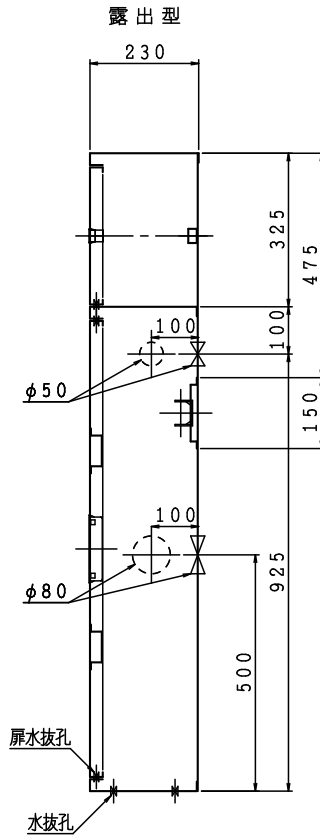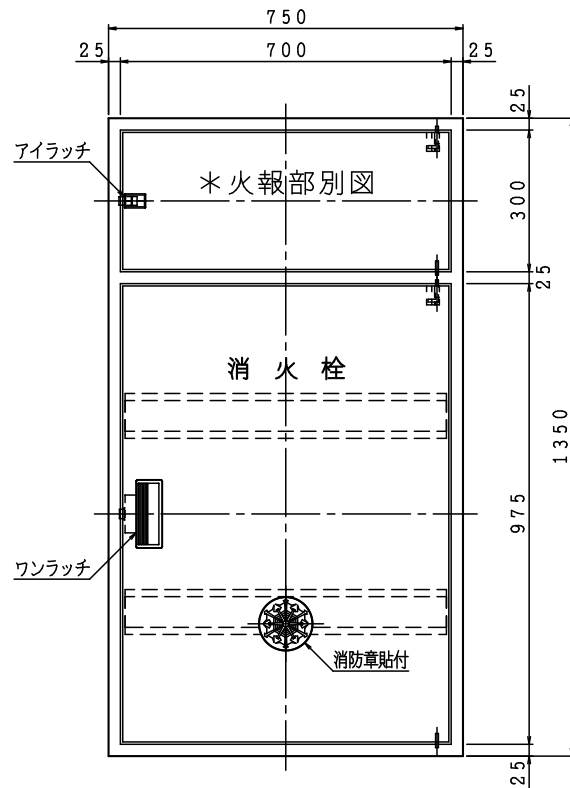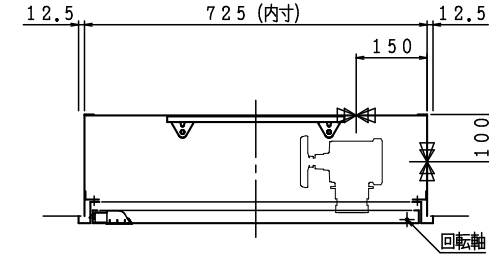

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	屋内消火栓格納箱 (併設型)	図番	SKABZZ-B002
適用			

IS 日立製作所

製図日 2026年 3月19日

承認	照査	製図
----	----	----

能美防災 (株) リング型 イ 薄型表示灯 ロ リング型 ハ リング型表示灯付発信機 薄型表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 屏裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ		ニッタン (株) フラット イ P L - F ロ フラット ハ 表示灯付フラット発信機 フラット表示灯 (*1=75) φ113 φ80		標準 (発信機 表示灯分離) タイプ 発信機 表示灯 パササイン Aタイプ (*1=75) φ80 φ58 2-φ5							
ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 フラット型 イ 表示灯 ロ フラット型 ハ フラット取付 表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4タップ φ58 2-φ5		ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 フラット型 イ 表示灯 ロ フラット型 ハ 表側取付 表示灯 2-M4タップ φ58 2-φ5		能美防災 (株) ニッタン (株) 小型発信機 表示灯 2-M4タップ φ108							
パナソニック (株) 日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 リング型 イ フラット型 ロ リング型 ハ フラット取付 表示灯 (フラット型) φ127 φ50 4-M4×15L 屏裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ		パナソニック (株) 日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 リング型 イ フラット型 ロ リング型 ハ 簡単取付 表示灯 (フラット型) φ120 φ50 2-M4タップ		パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株) 小型発信機 表示灯 NNF70015 2-M4タップ φ108							
		<table><tr><td>横幅 (w1)</td><td>火報ピッチ (P)</td></tr><tr><td>550</td><td>150</td></tr><tr><td>700</td><td>200</td></tr></table>		横幅 (w1)	火報ピッチ (P)	550	150	700	200		
横幅 (w1)	火報ピッチ (P)										
550	150										
700	200										
		<table><tr><td>図名</td><td>火報一覧図 (横開き)</td><td>図番</td><td>0FE26025-00</td></tr><tr><td></td><td>火報機器は別途となります。</td><td>製図日</td><td>2026年 6月 4日</td></tr></table>		図名	火報一覧図 (横開き)	図番	0FE26025-00		火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日
図名	火報一覧図 (横開き)	図番	0FE26025-00								
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日								
		IS 警立売堀製作所 承認 照査 製図									