



露出型


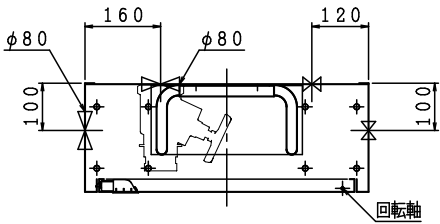


格納品


消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号:認評栓第26~38号 [識別番号:WA2-PR25E01]			
使用圧力:1.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.14MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ





埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

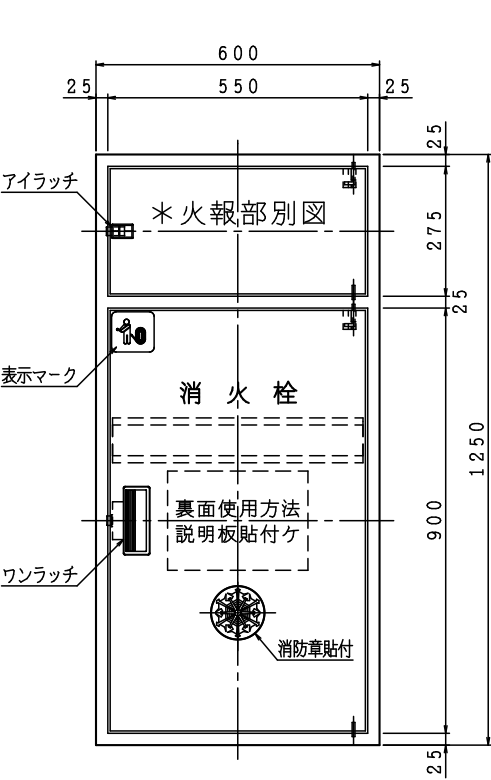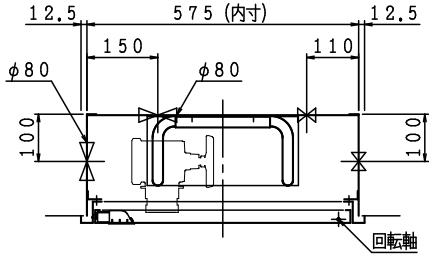

露出型

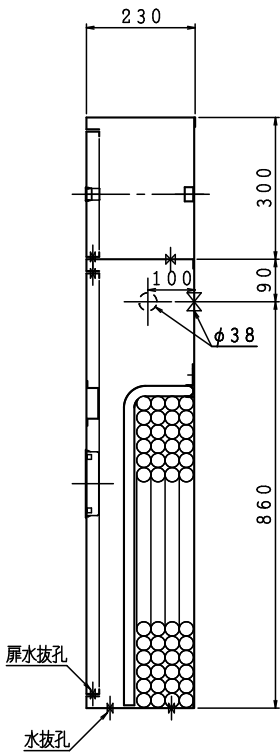

埋込型

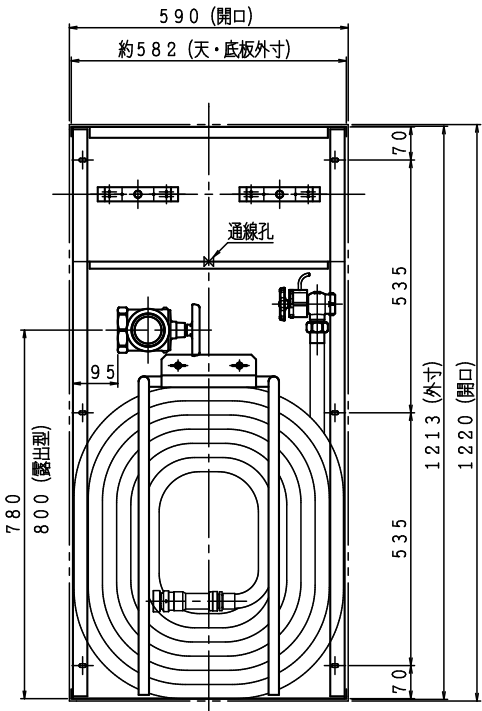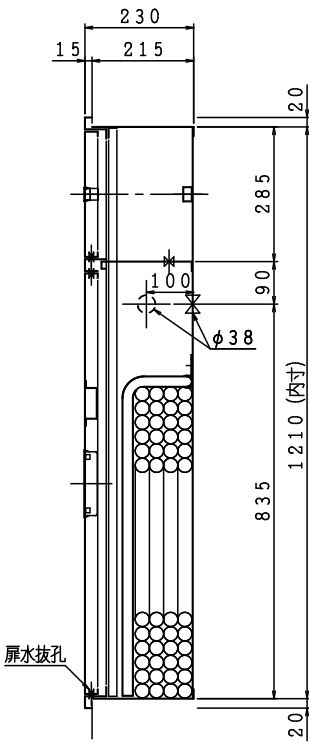

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				

図名	広範囲型2号消火栓（併設型）	図番	SKALAT-B002		
		適用	_____		
製図日		2026年 3月19日	承認	照査	製図
					

□能美防災 (株) □ リング型表示灯付発信機 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ 66.7 φ117.2 96 66.7 2-M4タップ □ リング型 イ □ 薄型表示灯 ロ □ リング型 ハ		□ニッタン (株) □ 表示灯付フラット発信機 φ113 116.4 5 □ フラット表示灯 (*1=75) φ80 φ113 116.4 5 φ80 □ フラット イ □ P L - F ロ □ フラット ハ		□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 105 81 4-φ4.5×19.5L □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ パラサイン Aタイプ (*1=75) φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 φ58 2-φ5 φ80 □ IS標準 □ 発信機 □ 表示灯 □ パラサイン Aタイプ (*1=75)																											
□ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 専用金具 φ117.2 4-M4タップ □ 表示灯 φ58 2-φ5 66.7 φ117.2 120 66.7 4-M4タップ φ58 2-φ5 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ □ 表側取付 2-M4タップ φ108 76 80 □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 φ108 76 80 66.7 φ58 2-φ5 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ																															
□パナソニック (株) □ フラット取付 φ127 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス □ 表示灯 (フラット型) φ50 2-M4タップ 66.7 φ127 100 66.7 4-M4×15L φ50 2-M4タップ □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ		□日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ 簡単取付 φ120 66.7 5 □ 表示灯 (フラット型) φ50 2-M4タップ φ120 66.7 5 φ50 2-M4タップ □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ		□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 105 81 4-φ4.5×19.5L □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ パラサイン Aタイプ (*1=75) φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 φ58 2-φ5 φ80 □ IS標準 □ 発信機 □ 表示灯 □ パラサイン Aタイプ (*1=75)																											
<table><tr><td colspan="2">横幅 (w1)</td><td colspan="2">火報ピッチ (P)</td></tr><tr><td colspan="2">550</td><td colspan="2">150</td></tr><tr><td colspan="2">700</td><td colspan="2">200</td></tr></table> <table><tr><td>図名</td><td>火報一覧図 (横開き)</td><td>図番</td><td>OF E26025-00</td></tr><tr><td></td><td>火報機器は別途となります。</td><td>製図日</td><td>2026年 6月 4日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>承認</td><td>照査</td></tr><tr><td></td><td></td><td>製図</td><td></td></tr></table> 益立製機製作所				横幅 (w1)		火報ピッチ (P)		550		150		700		200		図名	火報一覧図 (横開き)	図番	OF E26025-00		火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日			承認	照査			製図	
横幅 (w1)		火報ピッチ (P)																													
550		150																													
700		200																													
図名	火報一覧図 (横開き)	図番	OF E26025-00																												
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日																												
		承認	照査																												
		製図																													