
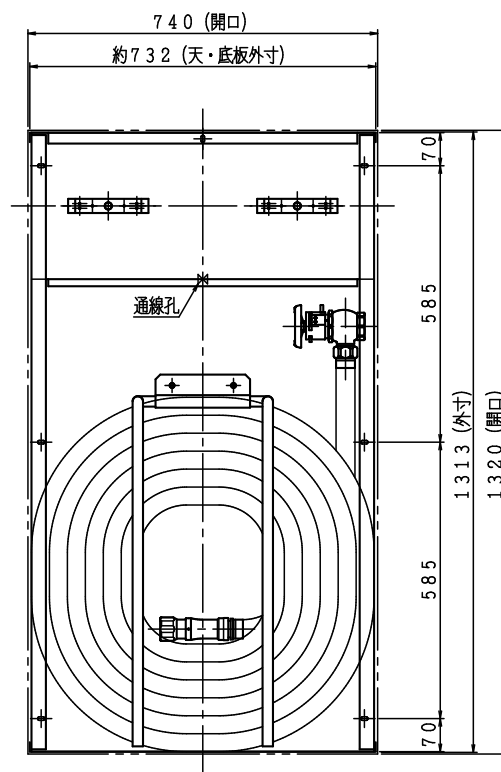
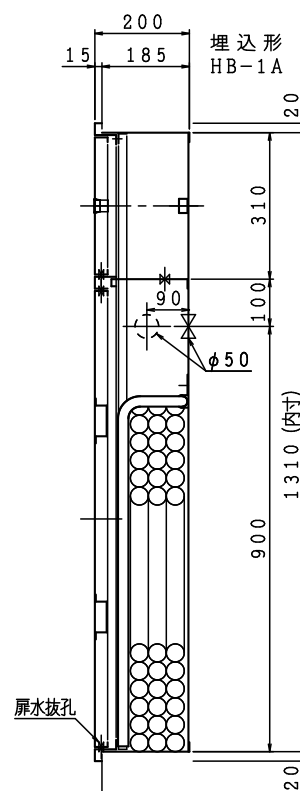


Technical drawing of a rectangular frame with a central opening. The overall width is 150 and the overall height is 90. The central opening has a width of 50. The frame has a thickness of 5. The drawing includes a center line and a label '回転軸' (rotating axis) pointing to the right side of the frame.

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26〜12号 [識別番号: IS1-PR01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.15MPa (帝)			
※配管接続は40Aとなります。			

端子・ベル取付台
(H:20)

140
120.8
10
67
30
6-M4タップ
φ15

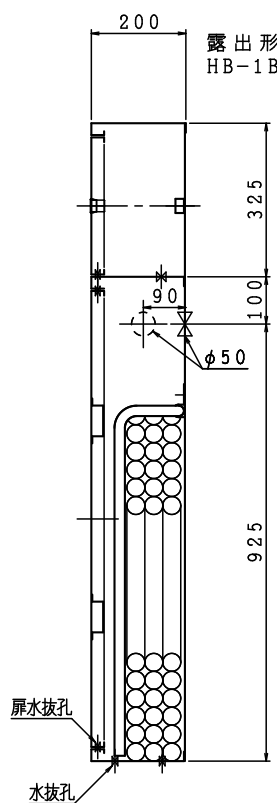


® 養食社 立売堀製作所



2026年
3月19日

承認	照査	製図
米谷	柴沼	高橋昌


令和7年版

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




□ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01





パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015

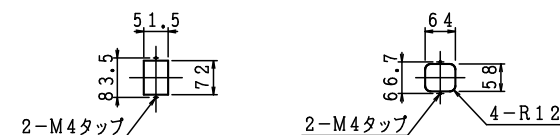

注) 取付方法が2パターンあります.



火報ピッチ (P)

150

200

製図日	2026年 6月 4日
-----	-------------

承認	照査	製図
----	----	----

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

