


露出形
HB-1BS




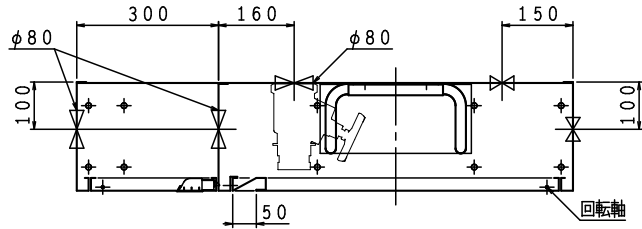


格納品



消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PR01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.15MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

※配管接続は40Aとなります。

端子・ベル取付台
(H: 20)

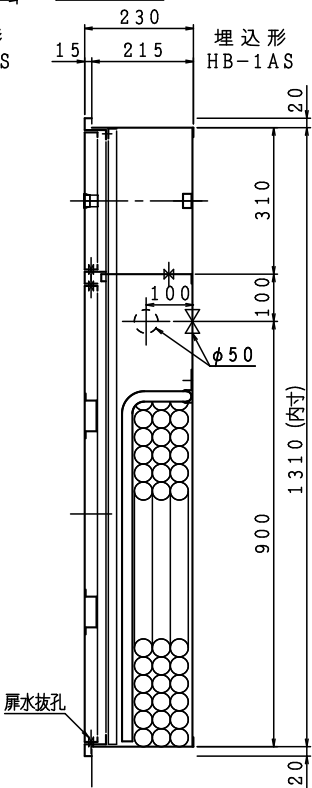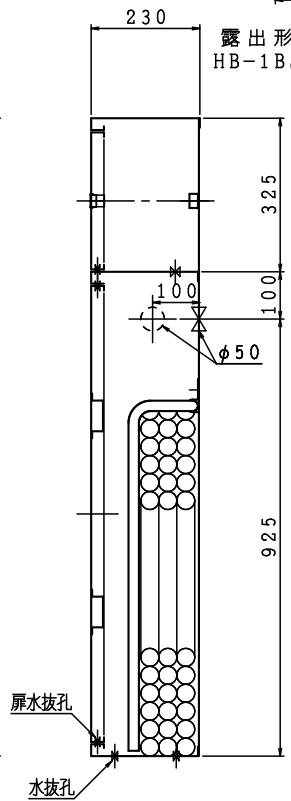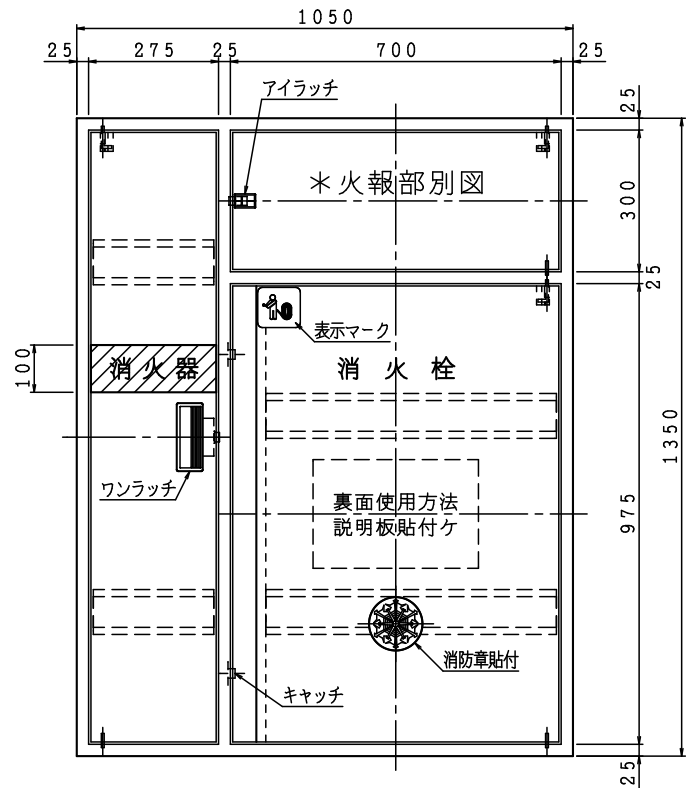

埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-1AS

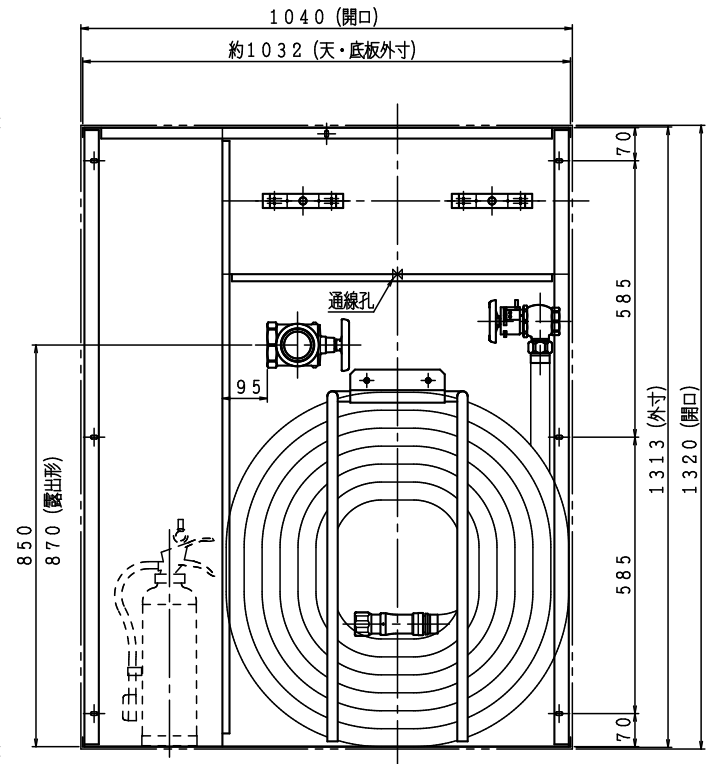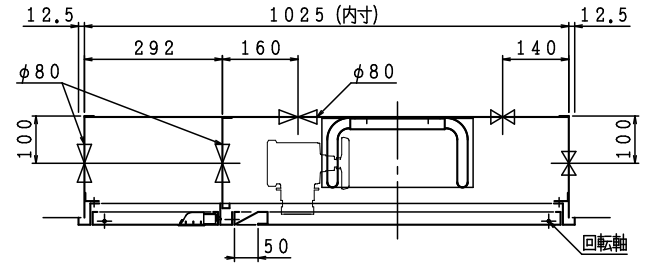

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

令和7年版

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)

65	40	65	40	40	65	40	65		
A	B	C	D	E	F				

図名

易操作性1号消火栓 (併設形)

図番

SKDKAT-C005

適用


公共建築工事型

IS 日立製作所


製図日

2026年
3月19日

承認照査製図
承認照査製図


☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




ニッタン(株)

☐ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01

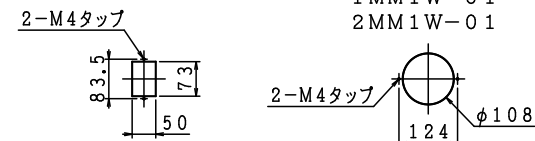

パナソニック (株) o r 日本ドライケミカル (株)

□ 表示灯 NNF70015

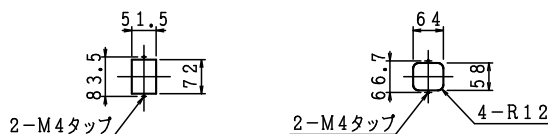

火報ピッチ (P)

150

200

図名	火報一覧図(横開き)	図番	OF E26025-00
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所




☐ホーチキ(株) 注) 取付方法が2パターンあります。

注) 取付方法が2パターンあります。



□ 表示灯

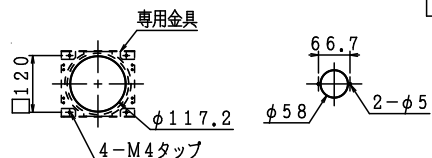☐ 日本ドライケミカル(株)

注) 取付方法が2パターンあります.



☐ 表示灯
(フラット型)

