



露出形
HB-1B

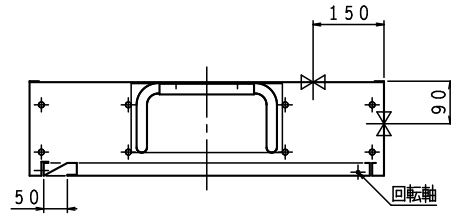






格納品

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR208]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.26MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。



埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-1A

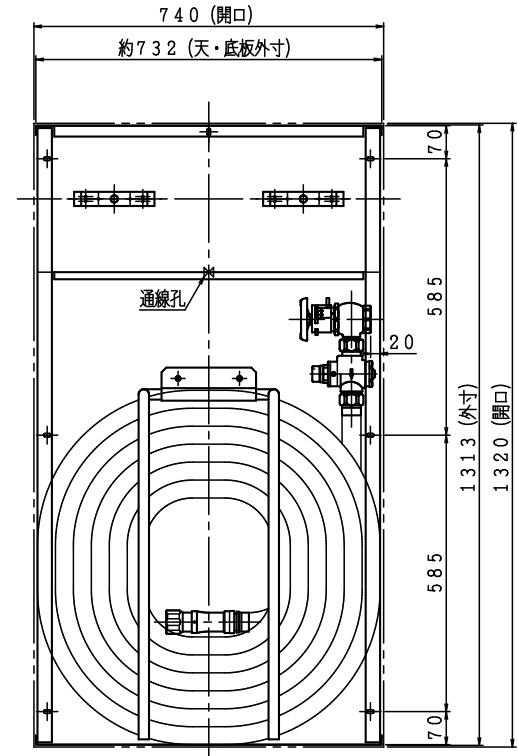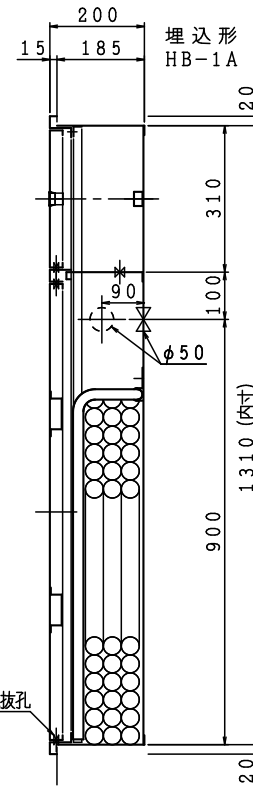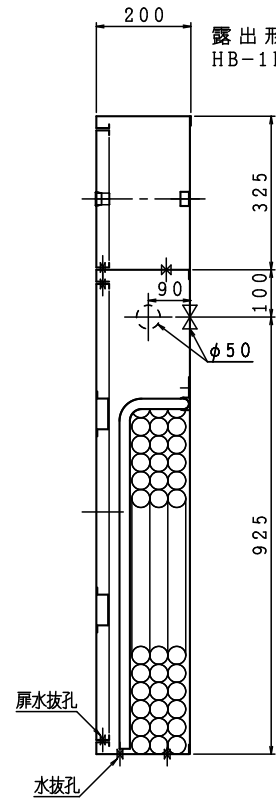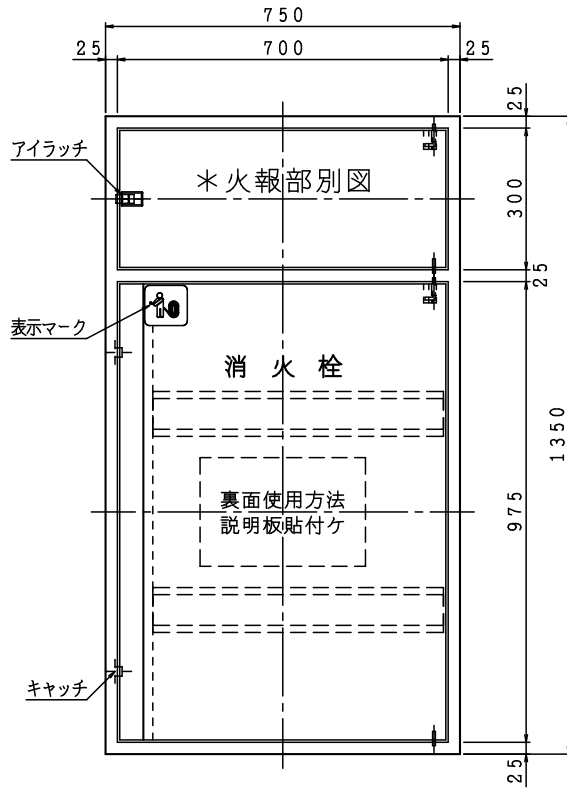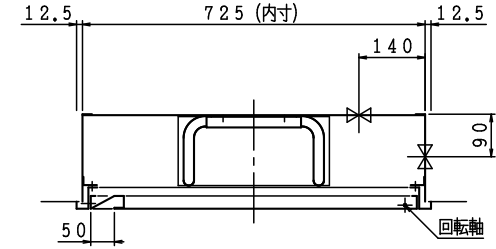

注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

令和7年版

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字


A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	易操作性 1 号消火栓（単独形）	図番	SKDKFT-C001
		適用	公共建築工事型


IS 日立製作所

製図日 2026年 3月19日

承認 照査 製図


☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




ニッタン(株)

☐ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01

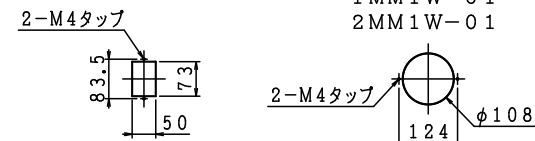

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015

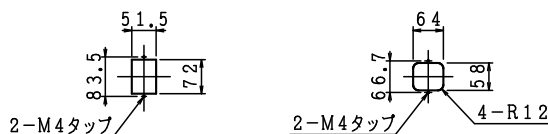

横幅 (w 1)

火報ピッチ (P)

550

150

700

200

図名	火報一覧図（横開き）
	火報機器は別途となります。

図 番 OFE26025-00

製図日	2026年 6月 4日
-----	-------------


Ⓕ 株式会社立壳堀製作所



☐ホーチキ(株) 注) 取付方法が2パターンあります。




□ 表示灯

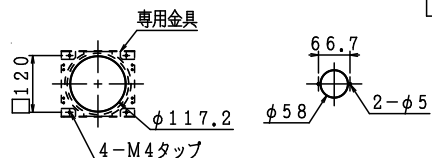☐ パナソニック (株)

☐ 日本ドライケミカル(株) 注) 取付方法が2パターンあります。



☐ 表示灯
(フラット型)

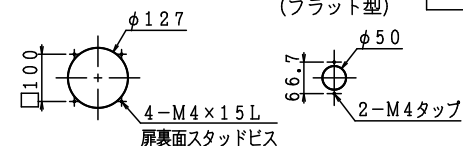




火報一覽図（横開き）

図 番 OFE26025-00

火報機器は別途となります。

製図日	2026年 6月 4日
-----	-------------

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

