



露出形
HB-4BS

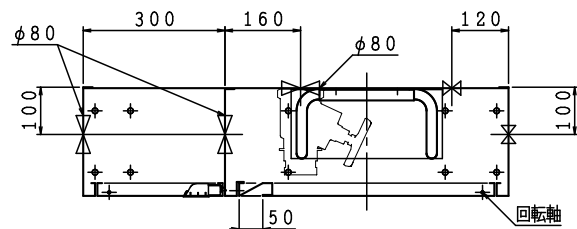




格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~38号 [識別番号: WA2-PR25E01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.14MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ





露出形
HB-4BS

埋込形
HB-4AS

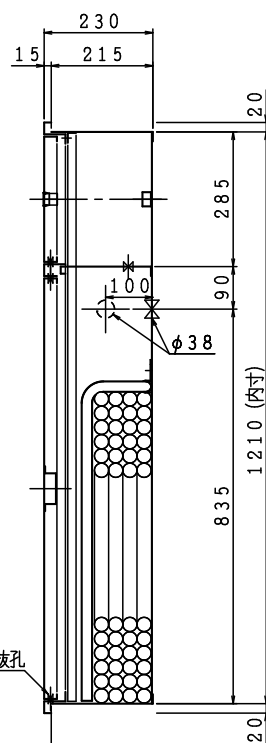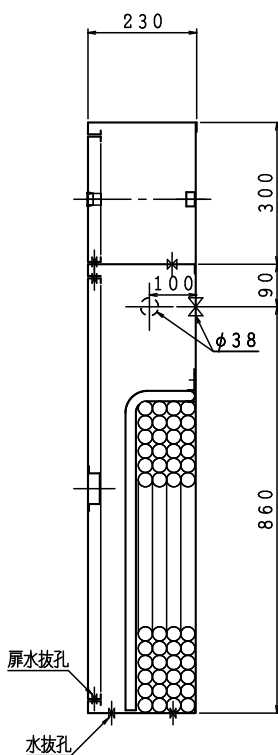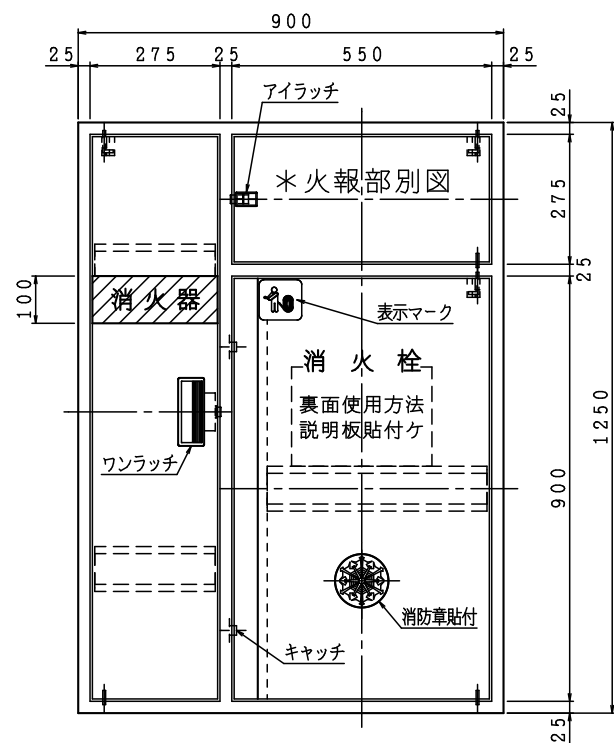

埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-4AS

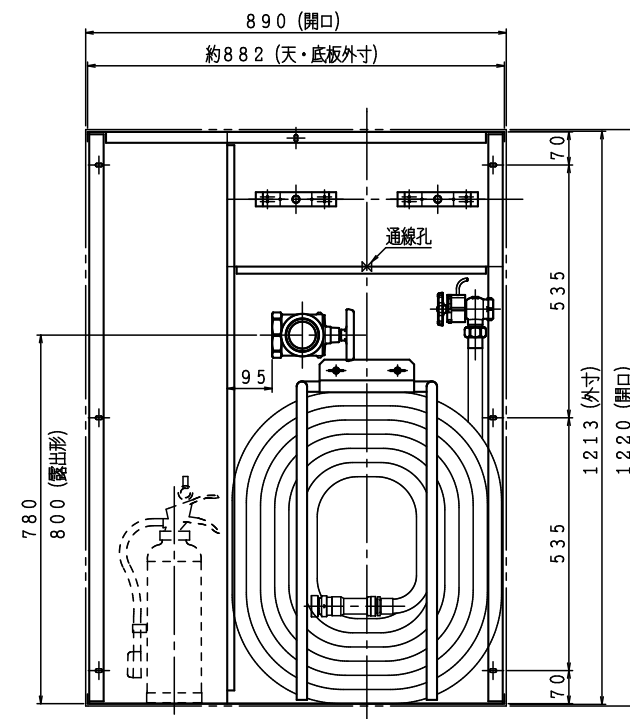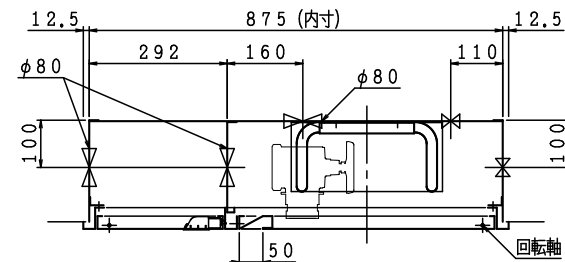

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)										

図名

広範囲型2号消火栓 (併設形)

図番

SKDLAT-C005

適用

公共建築工事型

IS 日立製作所

製図日

2026年
3月19日

承認

照査

製図

承認

照査

製図

令和7年版

能美防災 (株) リング型 イ 薄型表示灯 ロ リング型 ハ リング型表示灯付発信機 薄型表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 屏裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ	ニッタン (株) フラット イ P L - F ロ フラット ハ 表示灯付フラット発信機 フラット表示灯 (*1=75) φ113 φ80	標準 (発信機 表示灯分離) タイプ イ ロ ハ IS標準 発信機 表示灯 パササイン Aタイプ (*1=75) φ81 105 4-φ4.5×19.5L φ58 2-φ5 φ80
ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 フラット型 イ 表示灯 ロ フラット型 ハ フラット取付 表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4タップ φ58 2-φ5	ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 フラット型 イ 表示灯 ロ フラット型 ハ 表側取付 表示灯 2-M4タップ φ58 2-φ5	能美防災 (株) 小型発信機 表示灯 2-M4タップ φ83.5 73 50 ニッタン (株) フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ φ108 パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株) 小型発信機 表示灯 NNF70015 2-M4タップ φ83.5 72 50
パナソニック (株) リング型 イ フラット型 ロ リング型 ハ フラット取付 表示灯 (フラット型) φ127 φ50 4-M4×15L 屏裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ	日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 リング型 イ フラット型 ロ リング型 ハ 簡単取付 表示灯 (フラット型) φ120 φ50 2-M4タップ	横幅 (w1) 火報ピッチ (P) 550 150 700 200 図 火報一覧図 (横開き) 図 番 OFE26025-00 名 火報機器は別途となります。 製図日 2026年 6月 4日 承認 照査 製図 IS 益立製機製作所 益立 製機