

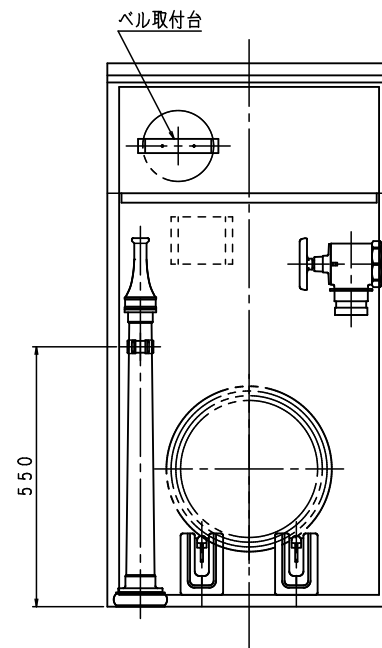
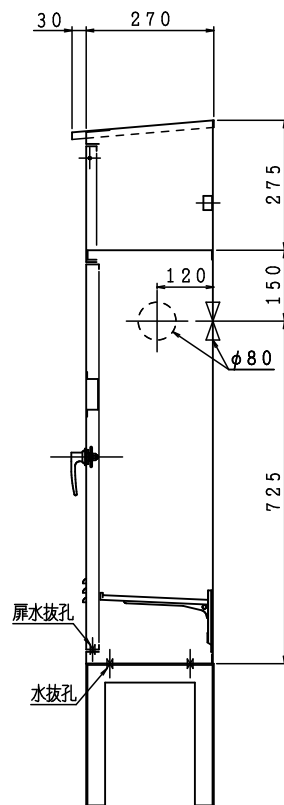


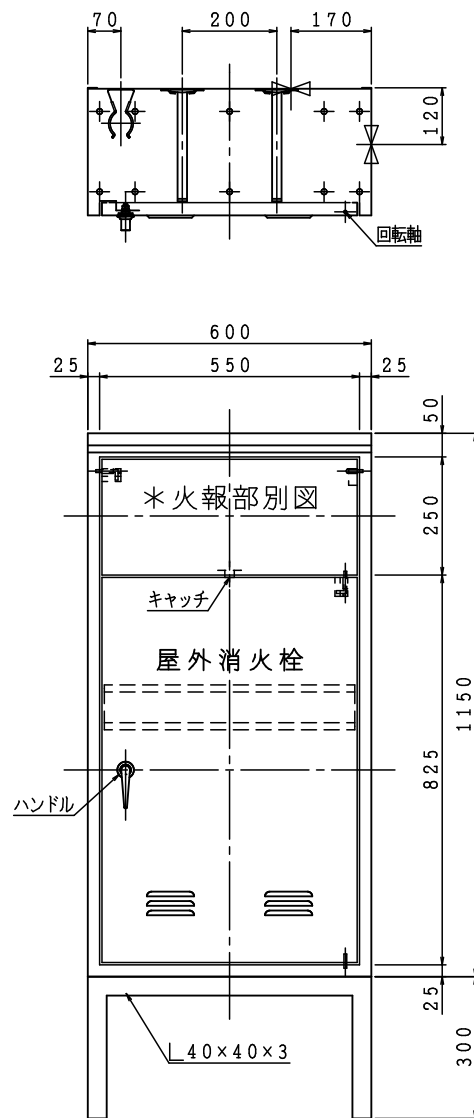

格納品

消火栓	65×90°	1ヶ
ノズル	65×φ20 差込式	1本
ホース	65×20m 差込式	2本

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



図名

屋外消火栓格納箱

図番

SOADZZ-B003

適用


承認 照査 製図

IS 独立売堀製作所


製図日

2026年
3月21日




☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

☐ 表示灯付フラット発信機 ☐ フラット表示灯

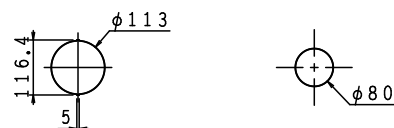


IS標準

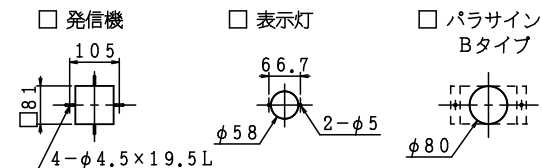

ニッタン(株)



☐ 表側取付 ☐ 表示灯

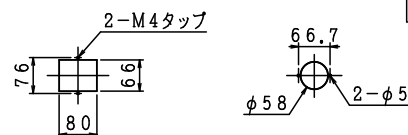☐ 小型発信機☐ フラット発信機☐ 小型発信機☐ フラット発信機

1 MM 1 W-0 1
2 MM 1 W-0 1

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)



☐ 小型発信機

□ 表示灯 NNF70015

注) 取付方法が2パターンあります。



☐ 簡単取付 ☐ 表示灯
(フラット型)

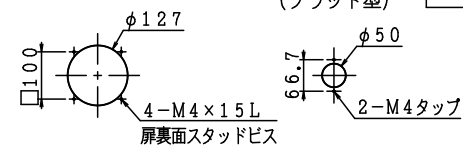

火報ピッチ (P)

発信機表示灯一体型

発信機表示灯分離型

550

1 2 5

150

700

150

200

図 火報一覽図（縦開き 屋根1）

図 番 OFE26029-01

火報機器は別途となります。

製図日	2026年 6月22日
-----	-------------


 株式會社 立壳堀製作所

承認	照查	製図
----	----	----

米	此	此
---	---	---