



消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR208]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.26MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ

露出型

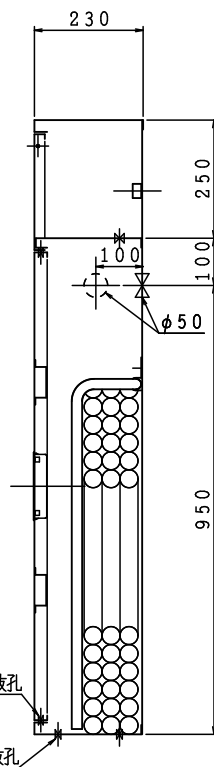

Technical drawing of a cross-section of a composite structure, likely a window or door frame. The drawing shows a vertical section with various layers and components. Key dimensions include a total width of 230, a central opening width of 215, and a total height of 1260 (A4). Other dimensions include 15, 20, 235, 100, 925, and 20. A circular hole with a diameter of 50 ($\phi 50$) is shown, with a distance of 100 from the center to the right edge. A label "木拔孔" (Wood pull hole) points to a small hole on the left side.

Technical drawing of a horizontal pipe assembly with dimensions in inches. The drawing shows a horizontal pipe with a diameter of 80 inches ($\phi 80$). The total length is 1025 inches. Key dimensions include: 12.5 inches at each end, 292 inches from the left end to the first valve, 160 inches between the first and second valves, 140 inches from the second valve to the right end, and 100 inches for the vertical offset of the valves. A central section shows a detailed view of the pipe and valves. A label "回転軸" (rotating shaft) is at the bottom right.

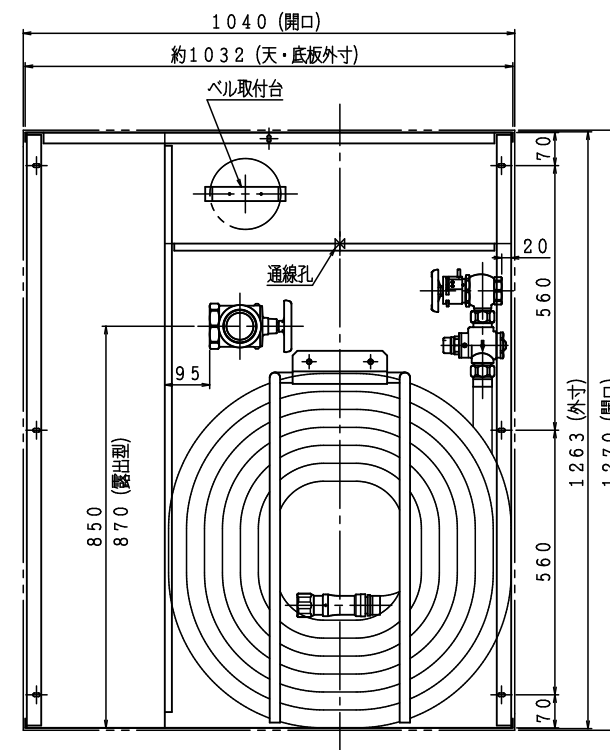

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字 白色斜線部赤色 (消火器)

65 40 65 40 40 65 40 65

A B C D E F

凶名

易操作性 1 号消火栓（併設型）

図番	SOAKFT-A045
----	-------------


適用	_____
----	-------

製図日


2026年
3月21日

承認	照査	製図
森	森	柴沼



® 養食社 立売堀製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

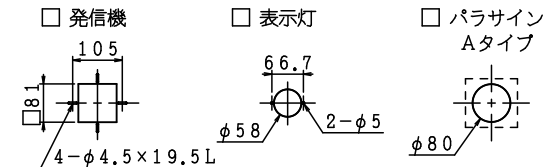

ニッタン(株)

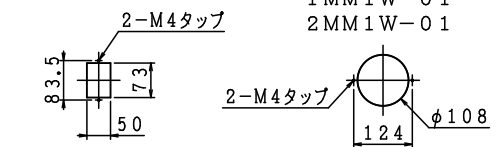☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.

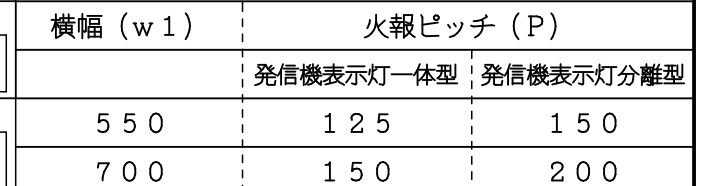

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

