

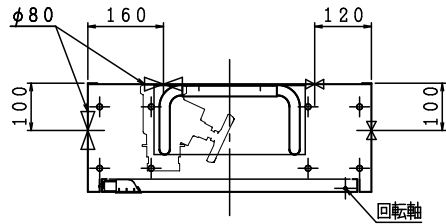


格納品			
消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置（PR）			1組
認定評価型式番号:認評栓第26～38号 [識別番号:WA2-PR25E01]			
使用圧力:1.0MPa（締切圧） 圧力損失値:0.14MPa（帝）			
放水口	65×90°		1ヶ
（裏配管）	65×180°		1ヶ


露出型

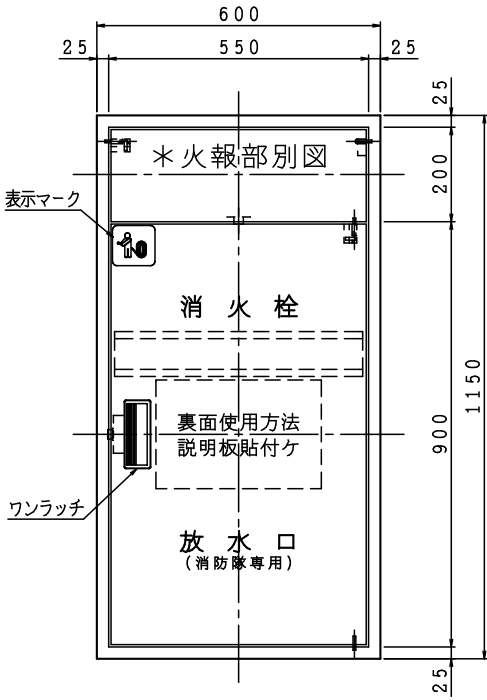



埋込型 注）本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

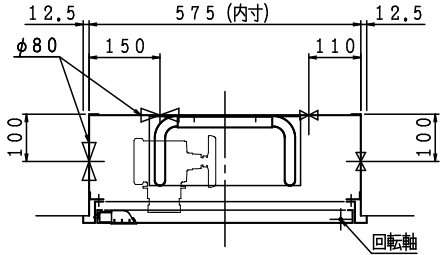

露出型

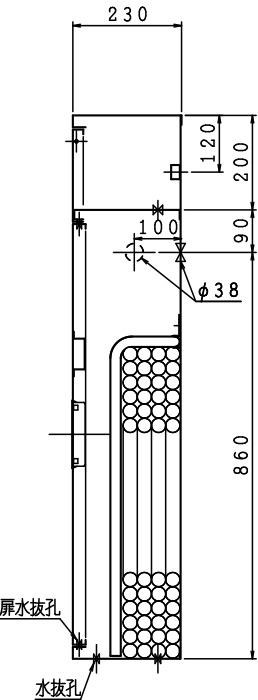

埋込型

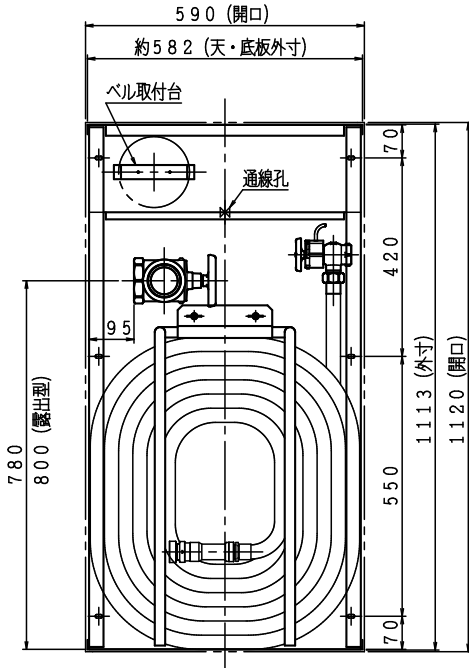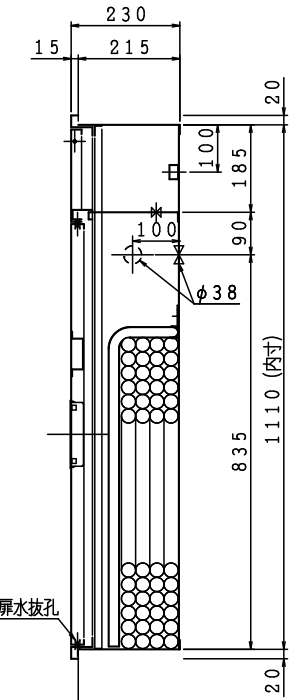


注）横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。


材料	t 1.6電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				

図名	広範囲型 2 号消火栓（併設型）		図番	SOALAT-B004		
			適用	_____		
製図日			2026年 3月21日	承認	照査	製図
						
⑩ 株式会社 立売掘製作所						



IS 株式会社堀製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

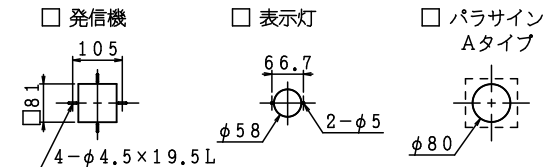

ニッタン(株)

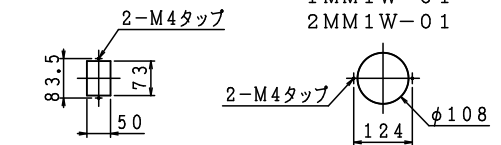☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



● 発信機表示灯一体型 ● 発信機表示灯分離型

5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0




図	火報一覧図(縦開き1)	図 番	OF E26027-01
名	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

