

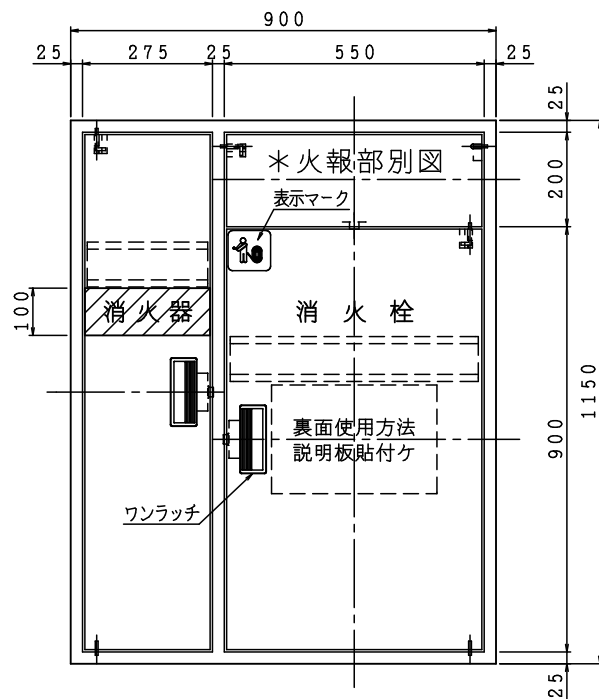



露出型

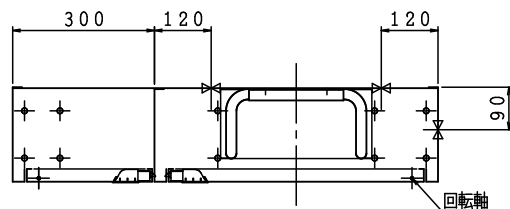



露出型

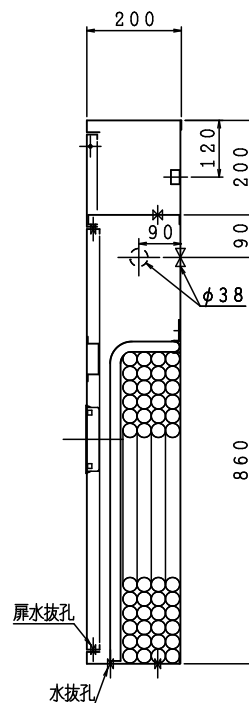

埋込型

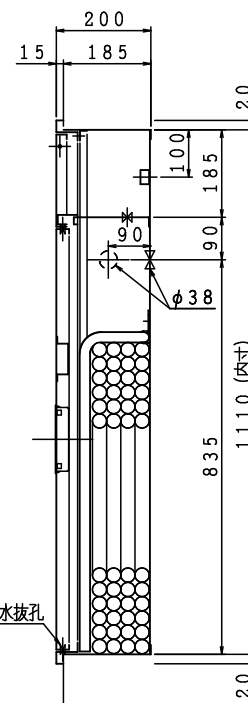

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

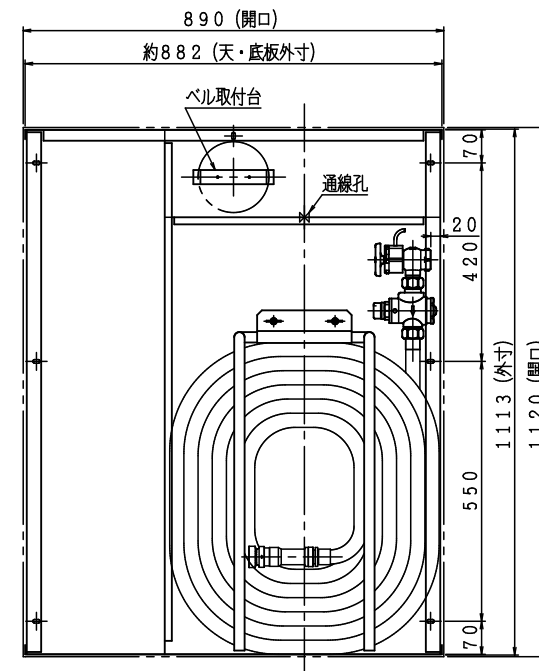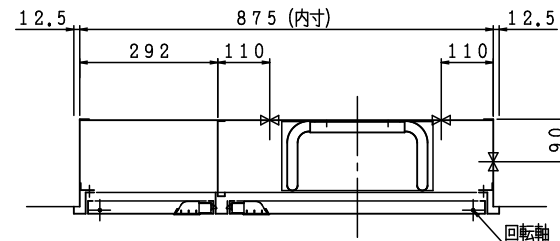

注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。


| 格納品                                     |        |         |    |
|-----------------------------------------|--------|---------|----|
| 消火栓                                     | 25×90° | 起動スイッチ付 | 1ヶ |
| 自動調整弁                                   | 25     | 静圧・動圧対応 | 1ヶ |
| ノズル                                     | 25可変噴霧 | アスピレート  | 1本 |
| ホース                                     | 25×30m | 保形      | 1本 |
| ホース収納装置 (PR)                            |        |         | 1組 |
| 認定評価型式番号:認評栓第26~43号 [識別番号:WA2-PR25E210] |        |         |    |
| 使用圧力:2.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.16MPa (帝)     |        |         |    |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 材料 | t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板 |
| 仕上 | メラミン樹脂焼付塗装      |
| 標示 | シール文字           |
| 標示 | 文字白色斜線部赤色 (消火器) |


|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|

|                                                                                                   |                   |  |     |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名                                                                                                | 広範囲型 2 号消火栓 (単独型) |  | 図番  | SOALFT-A044    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                   |                   |  | 適用  | _____          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  株式会社 立売掘製作所 |                   |  | 製図日 | 2026年<br>3月21日 | 承認                                                                                    | 照査                                                                                    | 製図                                                                                    |
|                                                                                                   |                   |  |     |                |  |  |  |



IS 日立製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

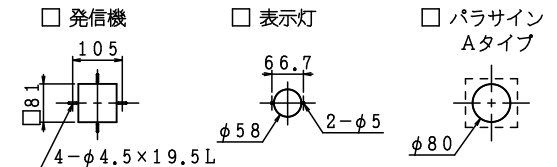


ニッタン(株)

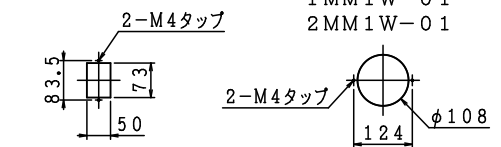☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



発信機表示灯一体型




 株式會社 立壳堀製作所

