







露出型

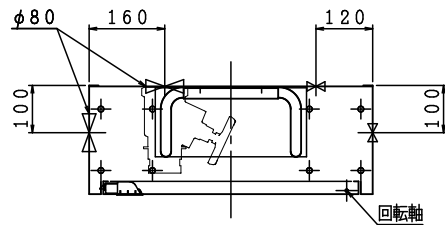

格納品

消火栓	25×90°	1ヶ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置 (PR)		1組
認定評価型式番号:認評栓第26~17号 [識別番号:IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		
放水口	65×90°	1ヶ
(裏配管)	65×180°	1ヶ


埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

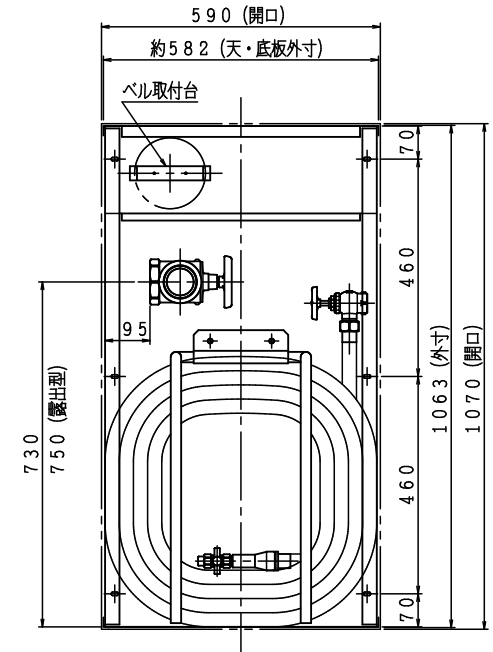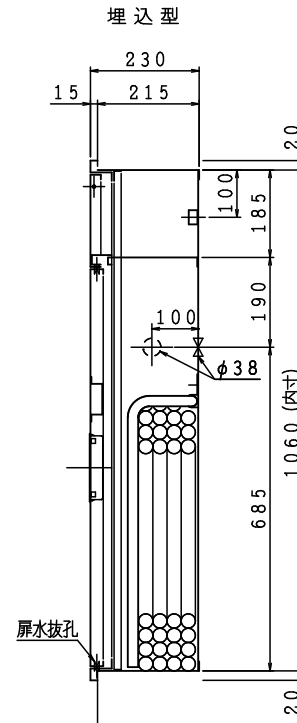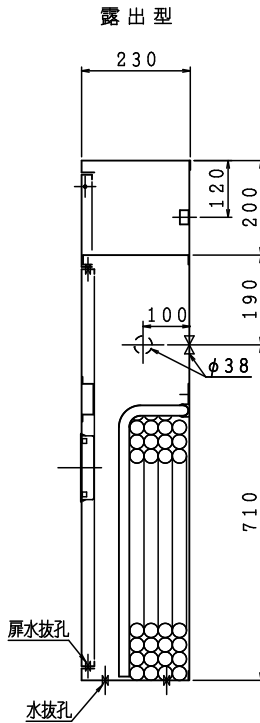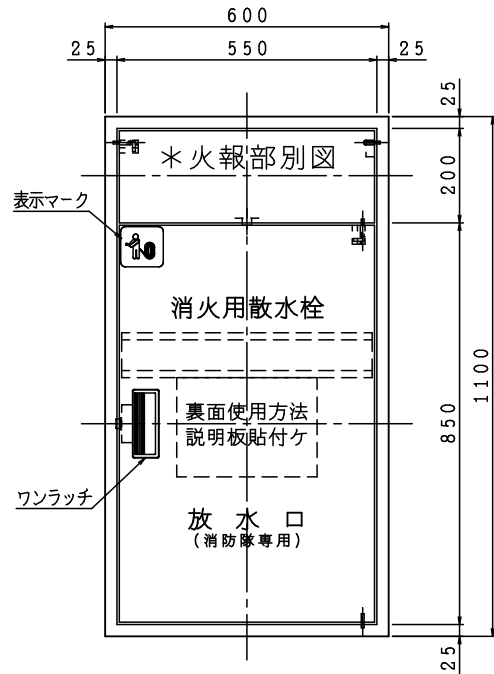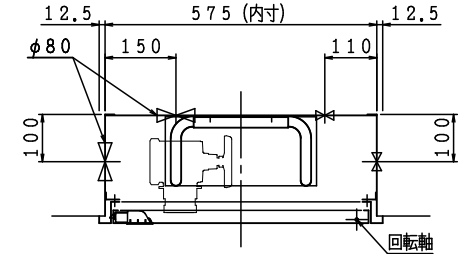


注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				


図名	補助散水栓（併設型）			図番	SOAWAT-B004		
				適用	_____		
製図日				2026年 3月21日	承認	照査	製図
							
IS 株式会社堀製作所							

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

☐ 表示灯付フラット発信機 ☐ フラット表示灯

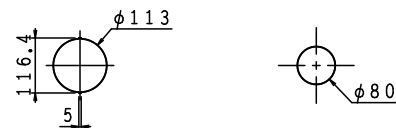


IS標準

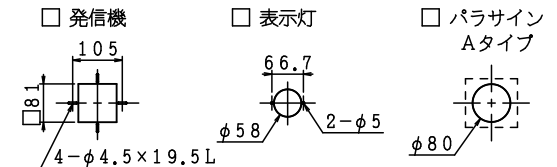


ニッタン(株)



☐ 表側取付 ☐ 表示灯

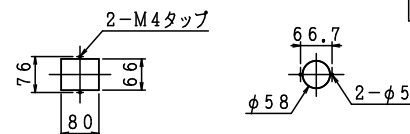


□ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01

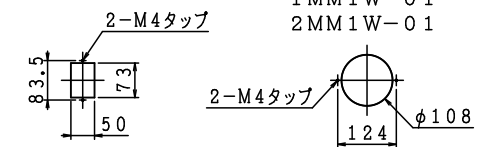

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)


☐ 小型発信機 ☐ 表示灯 NNF70015

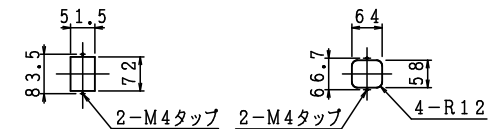

☐ 日本ドライケミカル(株) 注) 取付方法が2パターンあります。



☐ 簡単取付 ☐ 表示灯
(フラット型)



火報ピッチ (P)

発信機表示灯分離型

150

200

図番	0FE26027-01
----	-------------

製図日	2026年 6月22日
-----	-------------

承認	照査	製図
----	----	----


 株式會社 立壳堀製作所

