
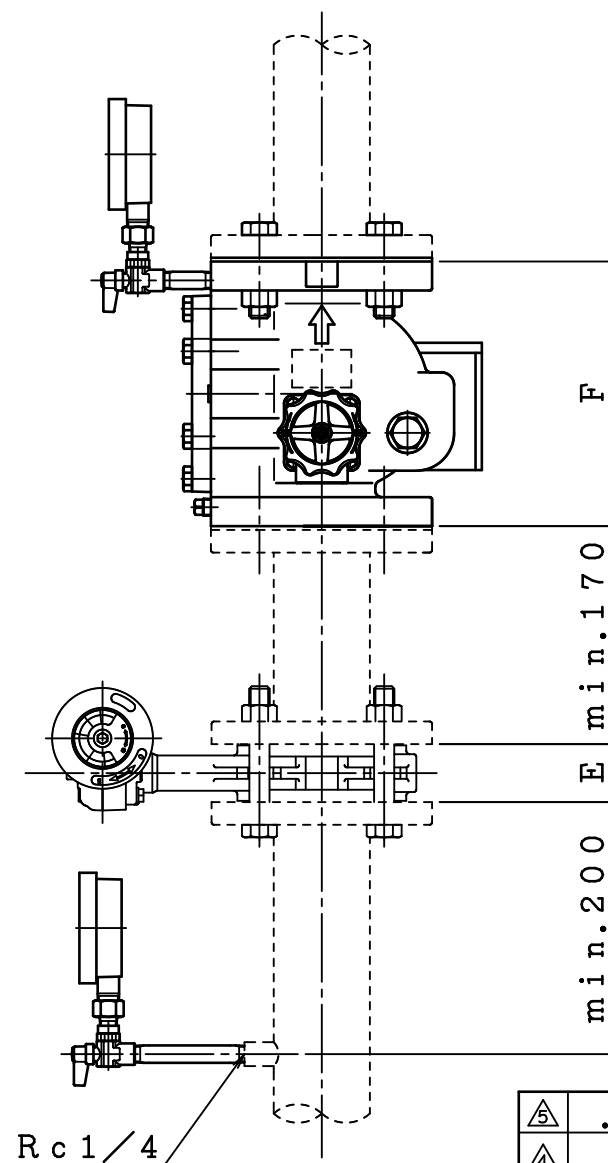
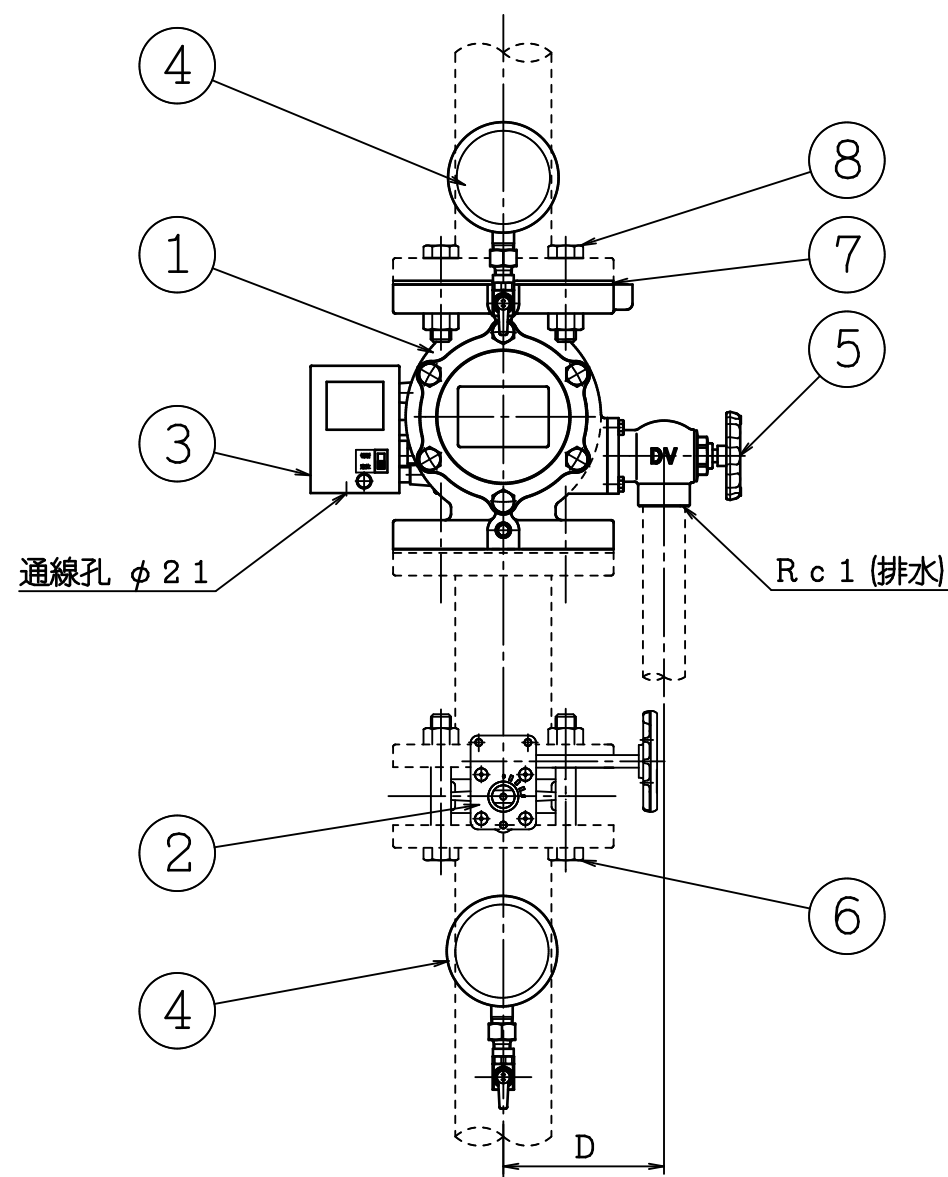


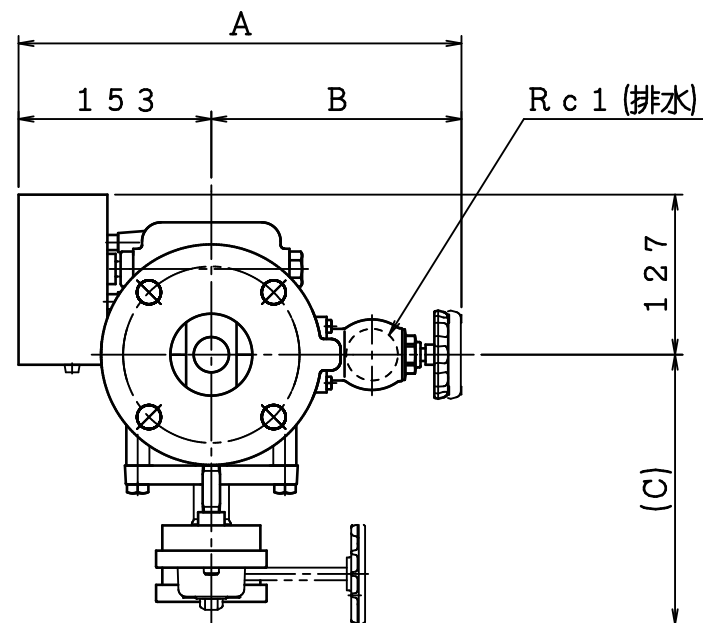

品番	名 称	材 質	個 数	備 考
1	流水検知装置	FC200	1	IS-AVS (65N・80・100) (K50, 60)
2	制御弁	FCD450 -10	1	東洋シリヴ/柵 キッツ 型式: (F) 10L2-N-UE 認定番号: VA-029号
3	タイマーユニット	—	1	
4	圧力計	—	2	
5	排水弁	CAC406	1	
6	パタフライ弁用ボルトナット一式	スチール	—	M16 65A:4本 80A、100A:8本
7	2次側フランジパッキン	ノンアスベスト	1	
8	2次側用ボルトナット一式	スチール	—	M16 65A:4本 80A、100A:8本

※相フランジ、1次側フランジパッキン、1次側ボルトナット一式は付属しておりません。
必要な場合はお申し付けください。

寸法表

製品型式	A	B	C	D	E	F
IS-AVS65N	353	200	214	128	46	210
IS-AVS80	353	200	252	128	46	230
IS-AVS100	365	212	262	140	52	260

仕様表

製品型式	型式番号	圧損 (直管相当長)	取付方向	制御弁 等価管長
IS-AVS65N	流第29~1~2号	10.2m	縦型	3.0m
IS-AVS80	流第28~11~1号	8.6m		3.5m
IS-AVS100	流第29~2~1号	20.9m		4.0m

※タイマーユニットに自己保持はありません。
警報、表示灯等に必要な場合は自己保持回路にして下さい。
※当該図面は組立の一例を示したものです。
制御弁の向き、圧力計の位置、短管の有無等必要に応じ、変更してください。

△5	..		図 名	流水検知装置 (湿式 作動弁型 10K) IS-AVS65N・80・100(K50・60) 短管付組立要領図	製図日	2026年 4月 9日
△4	..				図 番	TAVA7436-3
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..					

IS 株式会社 立売堀製作所






消 防 許 第 8 4 6 号

平 成 3 0 年 1 月 9 日

株式会社立売堀製作所

代表取締役 加藤 修 殿

総 務 大 臣
野 田 聖 子



型 式 承 認 に つ い て

平成29年12月20日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	流水検知装置
型 式	湿式K50・60、作動弁型80（10K、縦）
型式番号	流第28～11～1号

認 定 証

種 別	消火設備（消火設備用バタフライ弁）	
型 式 記 号	10L1L2L3-N	
適 用 規 格	B103-19・B104-19	
申 請 者 名	所 在 地	東京都港区東新橋一丁目9番1号東京汐留ビルディング
	名 称	株式会社キッツ
	代 表 者	代表執行役社長 河野 誠
認 定 番 号	VA-029号	
認 定 年 月 日	平成22年（2010年）03月25日	
認 定 有 効 期 限	令和10年（2028年）03月31日	

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 西 藤 公

