
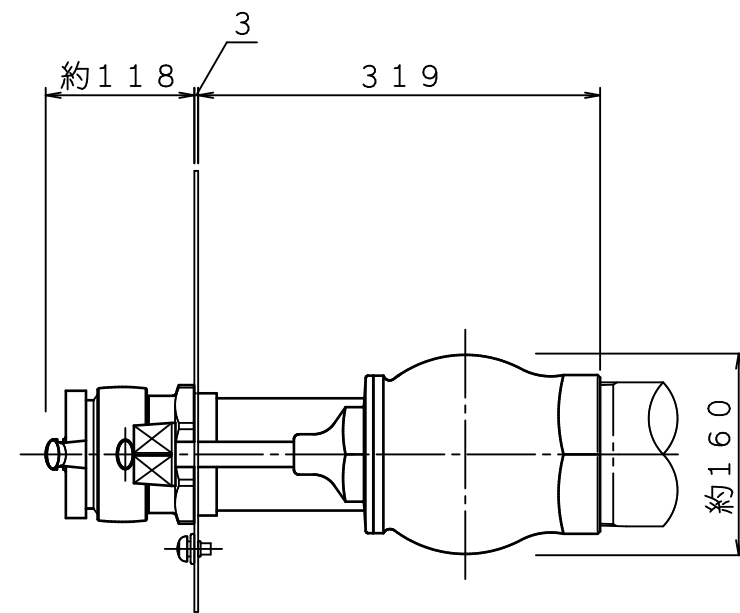
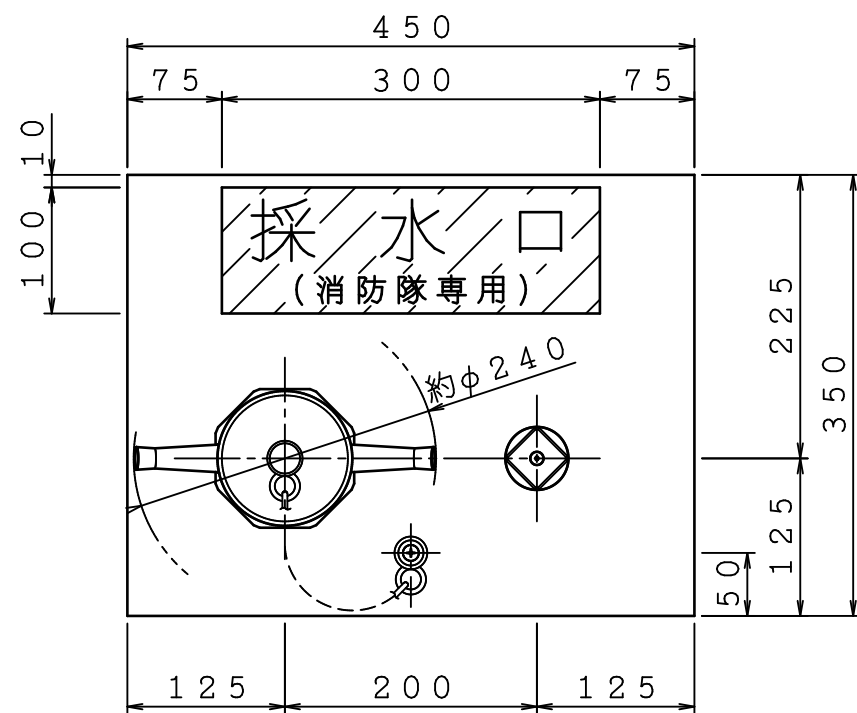


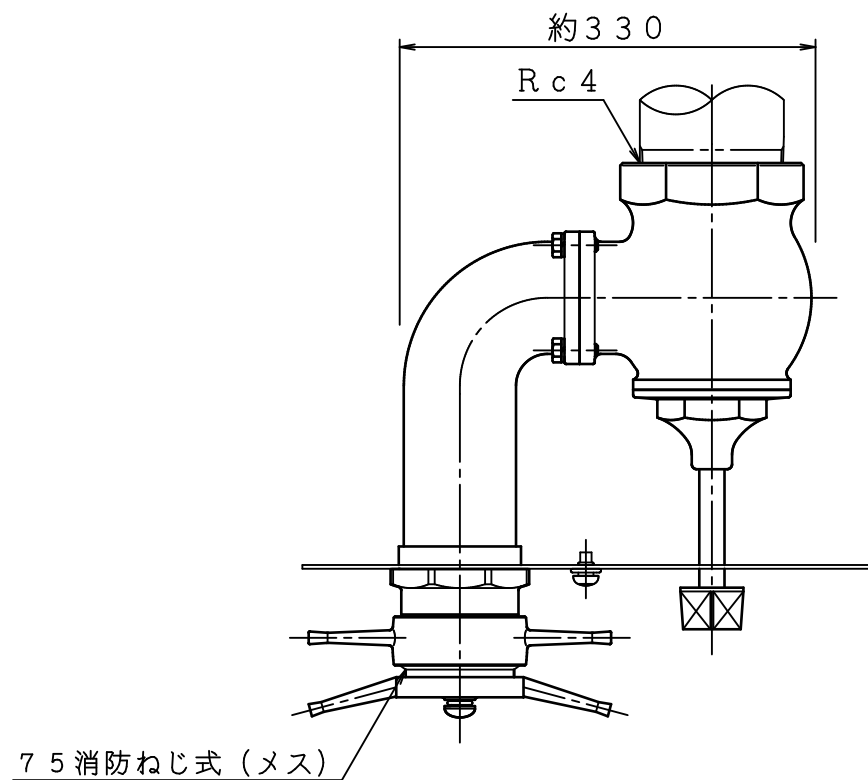

◆採水口 100A×75消防ねじ式 (バルブ付)  
性能評定番号：評さー002号  
最高使用圧力：1.0MPa

| 寸 法           |  | 材 料             |  | 仕 上 |                               |     |                    |  |  |                |            |    |    |    |
|---------------|--|-----------------|--|-----|-------------------------------|-----|--------------------|--|--|----------------|------------|----|----|----|
| 飾り板 350×450×3 |  | 飾り板 t3.0ステンレス鋼板 |  | －1  | 飾り板 ヘアライン                     | 図名  | 単口壁埋込型採水口          |  |  | 図番             | TPWVA10882 |    |    |    |
|               |  | 採水口 要部：青銅製      |  | －1  | 採水口 埋設部：ニッケルめっき<br>露出部：クロムめっき |     | 100A×75消防ねじ式（バルブ付） |  |  | 整番             | ――         |    |    |    |
|               |  |                 |  |     | 標示文字部 シール（斜線部赤色文字白色）貼付け       | 製図日 | IS 株式会社 五売堀製作所     |  |  | 2026年<br>6月15日 |            | 承認 | 照査 | 製図 |
|               |  |                 |  |     |                               |     |                    |  |  |                |            | 福永 | 平野 | 平井 |