


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	締メ輪	CAC406	1	
2	ツメ座	CAC406	1	
3	ツメ	CAC406C	3	
4	保護タイヤ	NBR	1	
5	タッピングビス	ステンレス	1	呼び3×6L
6	Uパッキン	CR	1	
7	受け金具 (差込式メス)	CAC406	1	40JISB9911
8	六角ニップル	C3604	1	3/8"×45L
9	捻込チーズ	C3771	1	3/8"
10	ドレンバルブ	C3771	1	M3-10型
11	ニップル	C3604	1	3/8"×31L
12	メートルコック	C3771	1	3/8"
13	圧力計		1	φ75 1.6級


呼 称 : 40
仕 上 : 機械加工素地
最高使用圧力 : 1.0MPa

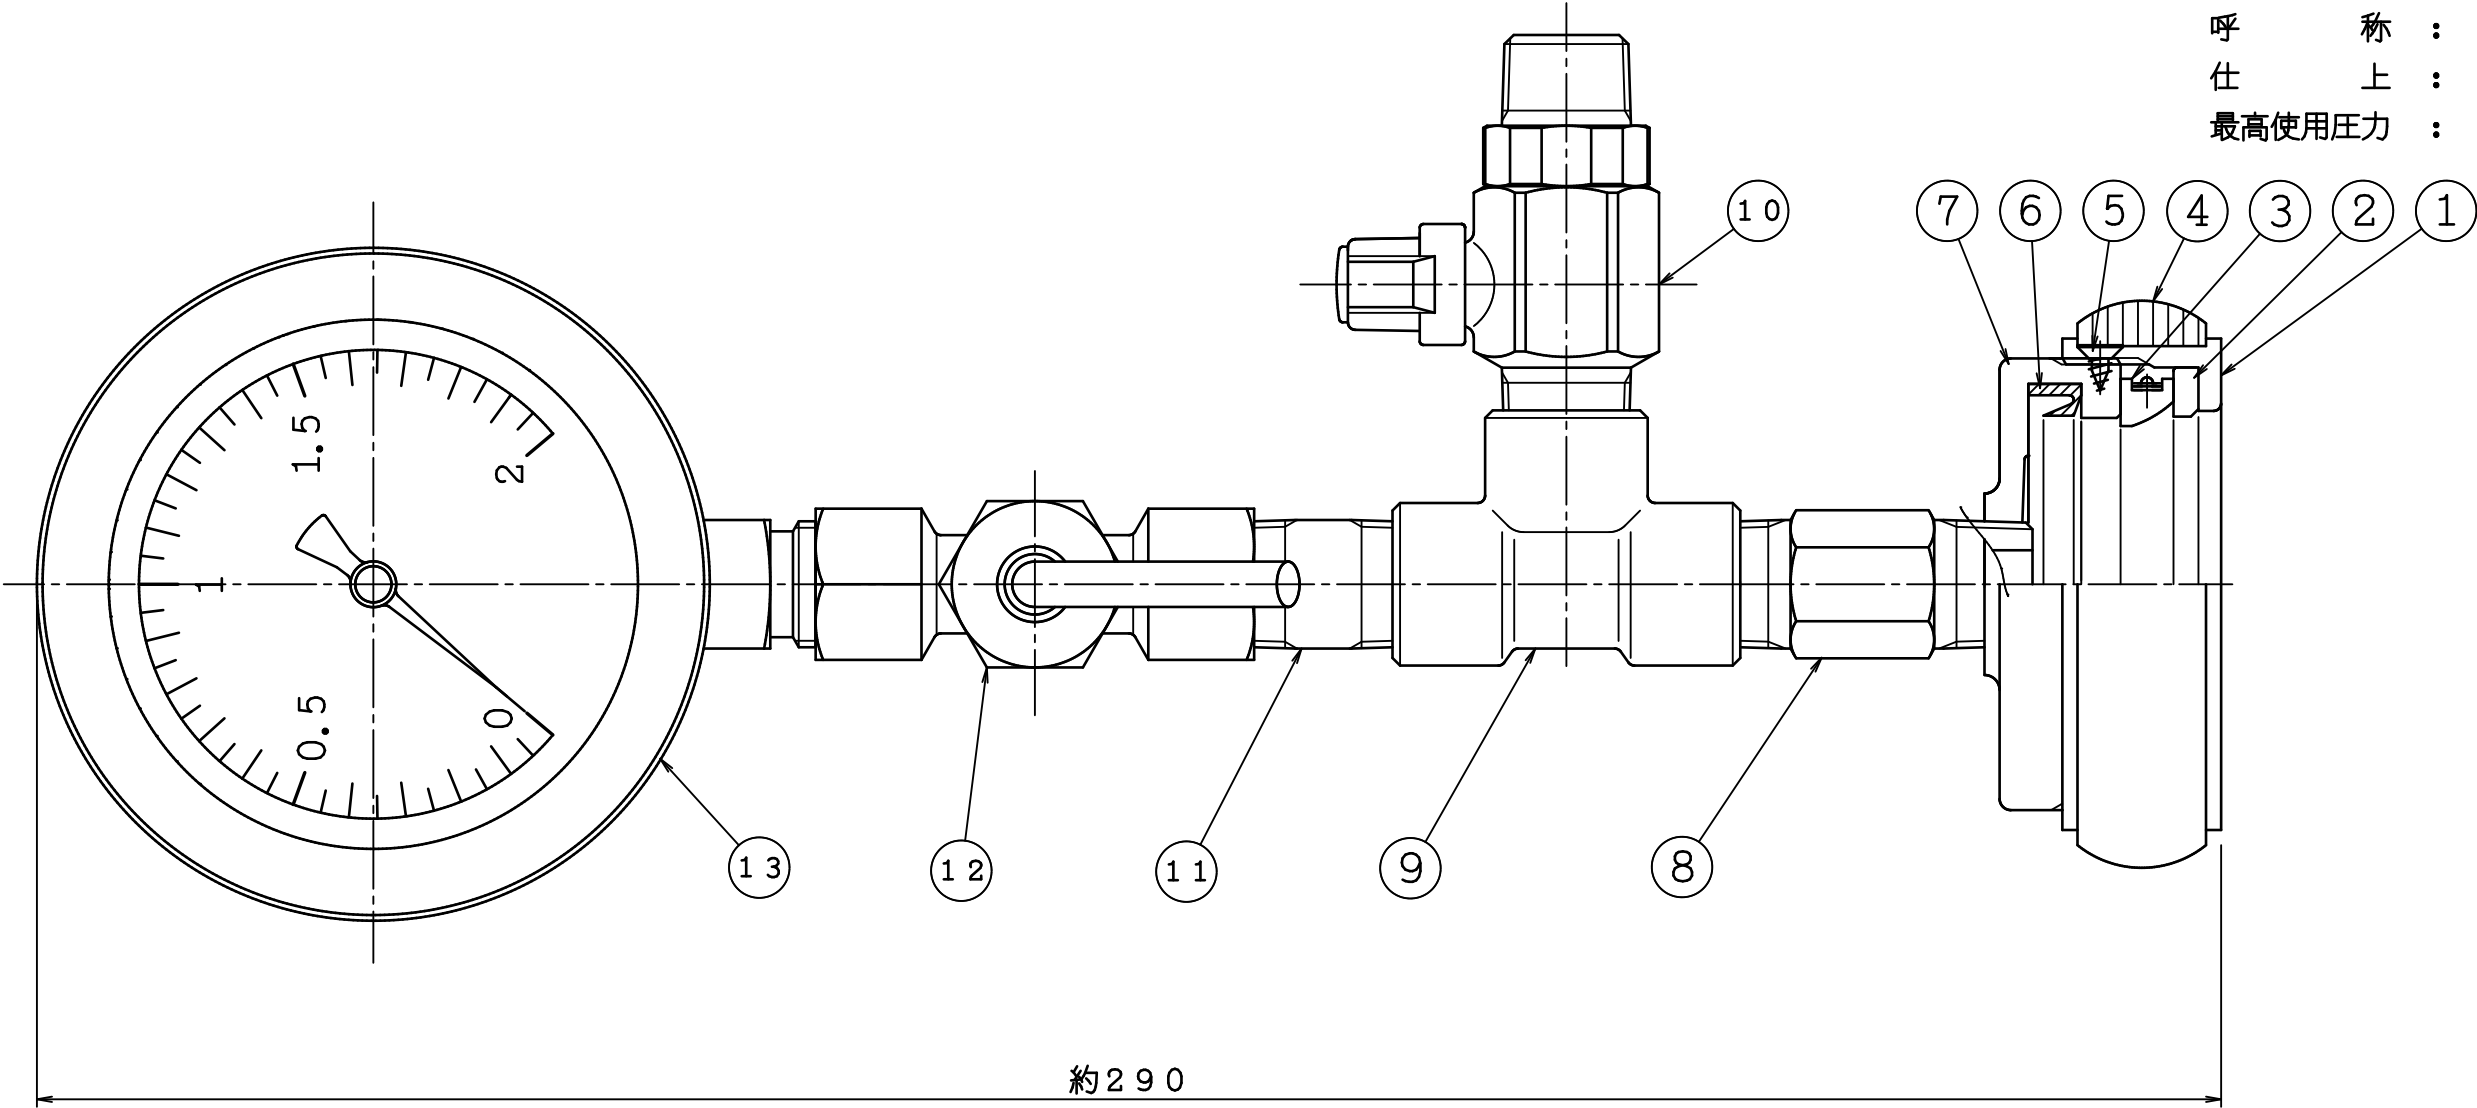

△5	..		図 名	40差込式 配管要部水圧検査用スタンドゲージ	製図日	2024年 7月 2日		
△4	..				図 番	THCA7979-1		
△3	..				承認	照 査	製 図	縮 尺
△2	..				IS 株式会社 丘売堀製作所			
△1	..				福永 前 大橋			

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	締メ輪	CAC406	1	
2	ツメ座	CAC406	1	
3	ツメ	CAC406C	3	
4	保護タイヤ	NBR	1	
5	タッピングビス	ステンレス	1	呼び3×8L
6	Uパッキン	CR	1	
7	受け金具 (差込式メス)	CAC406	1	50JISB9911
8	六角ニップル	C3604	1	3/8"×45L
9	捻込チーズ	C3771	1	3/8"
10	ドレンバルブ	C3771	1	M3-10型
11	ニップル	C3604	1	3/8"×31L
12	メートルコック	C3771	1	3/8"
13	圧力計		1	φ75 1.6級

呼 称 : 50
仕 上 : 機械加工素地
最高使用圧力 : 1.0MPa

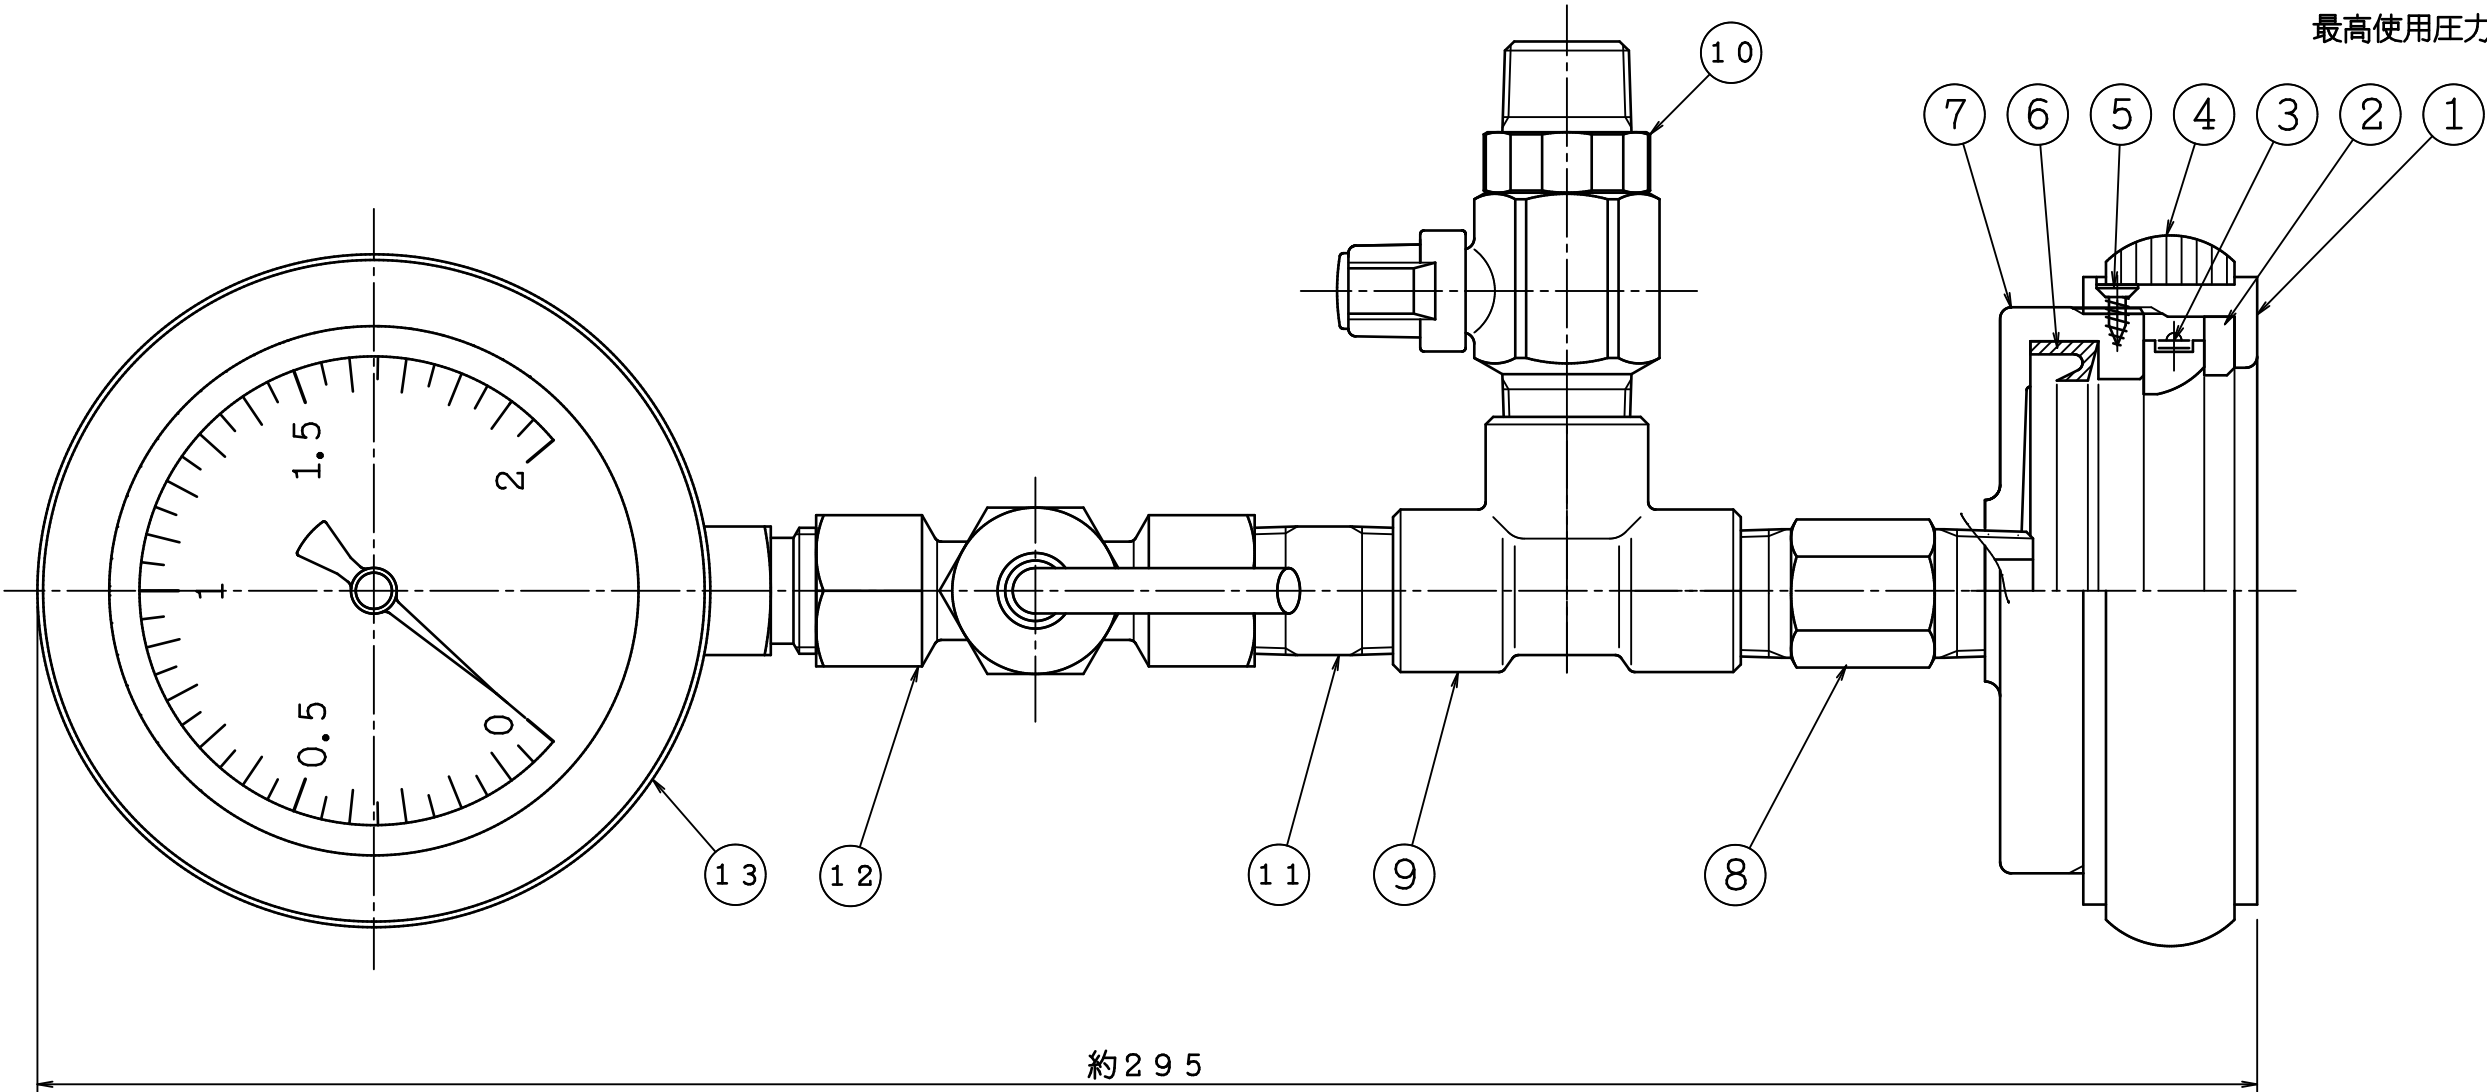


△5	..		図 名	50差込式 配管要部水圧検査用スタンドゲージ	製図日	2024年 7月 2日
△4	..				図 番	THCA7981-1
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

（保）（削）（大）

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	締め輪	CAC406	1	
2	ツメ座	CAC406	1	
3	ツメ	CAC406C	3	
4	保護タイヤ	NBR	1	
5	タッピングビス	ステンレス	1	呼び3×8L
6	Uパッキン	CR	1	
7	受け金具 (差込式メス)	CAC406	1	65JISB9911
8	六角ニップル	C3604	1	3/8"×45L
9	捻込チーズ	C3771	1	3/8"
10	ドレンバルブ	C3771	1	M3-10型
11	ニップル	C3604	1	3/8"×31L
12	メートルコック	C3771	1	3/8"
13	圧力計		1	φ75 1.6級

呼 称 : 65
仕 上 : 機械加工素地
最高使用圧力 : 1.0MPa

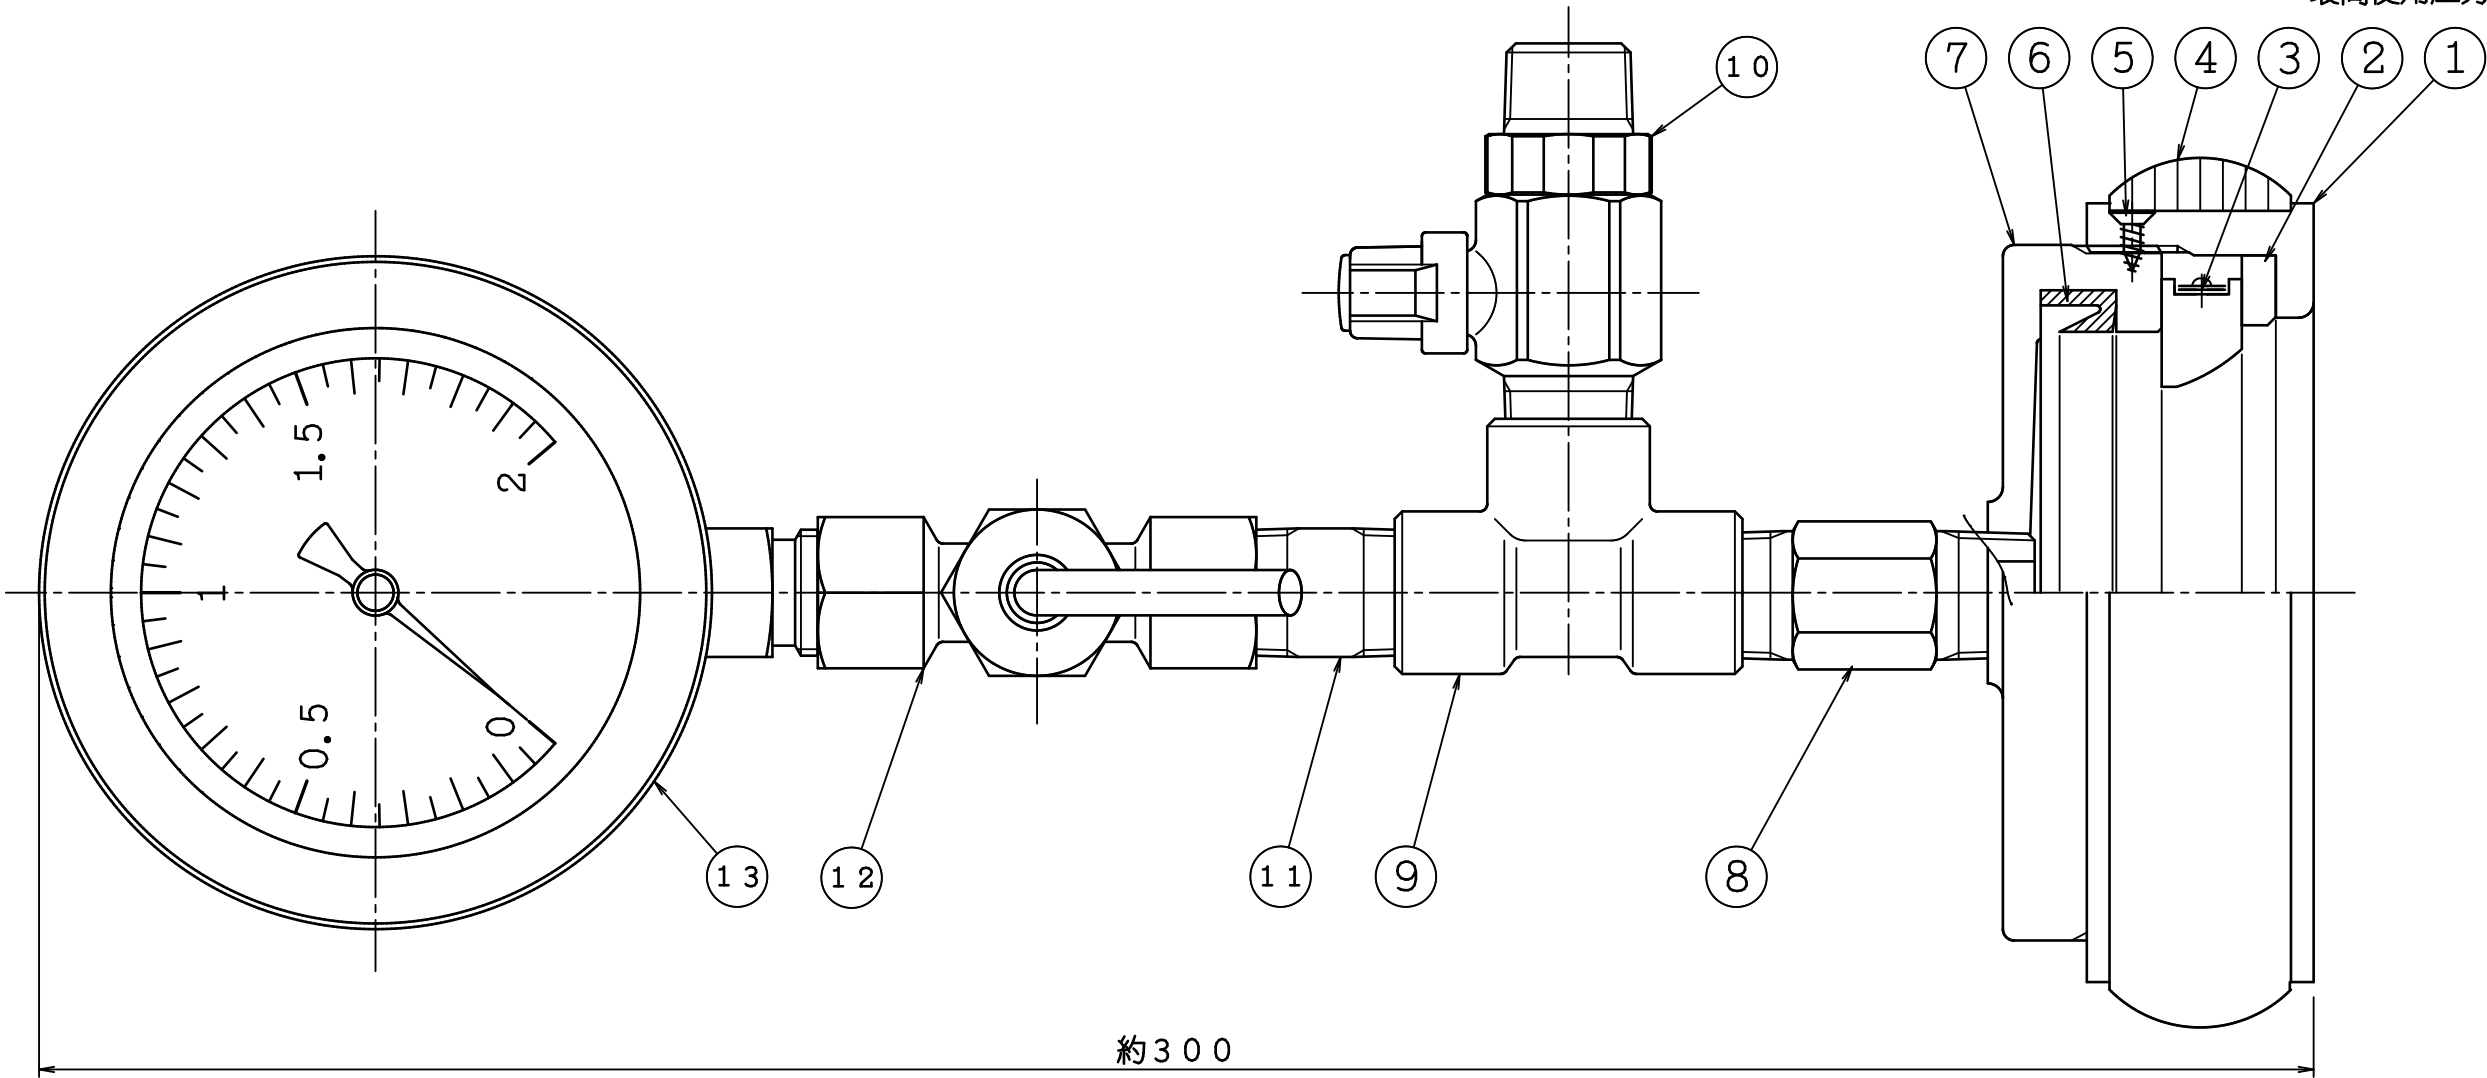

△5	..		図 名	65差込式 配管要部水圧検査用スタンドゲージ	製図日	2024年 7月 2日
△4	..				図 番	THCA7980-1
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..				IS 株式会社 丘売堀製作所	調 査